

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012253663

发证日期: 2023 年 07 月 31 日

有效期至: 2031 年 01 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 07 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012253663

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX;

U_{imp} : 6kV (CB-63CZ)、4kV (CB-63C、CB-63CX); U_i : 500V; U_e : DC80V(2P 外形); AC230V/240V (1P+N、2P); AC400V/415V(2P、3P、4P);


I_n : (1P+N、2P 外形) 4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I_n : (2P、3P、4P) 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

过电流脱扣类型: 热磁式; $I_{cs}=I_{cu}$: 10kA(2P 外形); $I_{cs}=I_{cu}$: 6kA(1P+N、2P、3P、4P);

选择性类别: A 类; 极数: CB-63CZ: 1P+N(一个保护极、N 极常通, 不适用于隔离)、2P 外形(一个保护极、N 极常通, 不适用于隔离); CB-63C、CB-63CX: 2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用);

频率适用于 50/60Hz;

直流接线图如下:

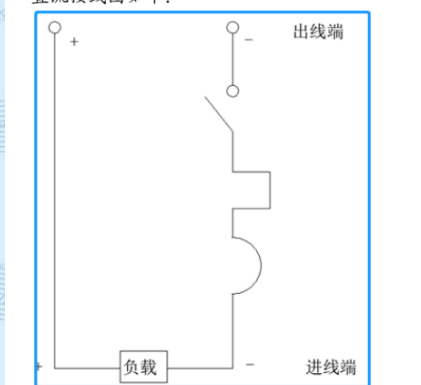

型号解释:

C B - 63 □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 专用于通信市场

(2) 断路器

(3) 壳架等级额定电流 (A)

(4) 插入式: C、CX

(5) 交直流断路器 (Z: 交直流通用, 无字母: 仅适用于交流)



中国质量认证中心