



# NZ5-1600H\4000H 系列 自动转换开关电器 使用说明书

---

感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，  
请仔细阅读使用说明书。

---



## 安全警示

---

- ① 产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，严禁用湿手操作产品。
  - ② 产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
  - ③ 安装、维护与保养产品时，须由专业人员进行，确保线路断电。产品在安装、负载侧线路检修以及执行消防双分后必须将控制器设置在“手动”档，且将产品处于双分位置，在处理好线路故障后，再将产品控制器设置在“自动”档。
  - ④ 严禁小孩玩耍产品或包装物。
  - ⑤ 产品安装周围应保留足够空间和安全距离。
  - ⑥ 不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
  - ⑦ 产品在安装使用时，必须应用标配导线并配接符合要求的电源与负载。
  - ⑧ 为避免危险事故，产品的安装固定须严格按照说明书的要求进行。在安装、调试或者插拔转换开关或者其内部元器件之前必须关闭所有电源。
  - ⑨ 在拆除包装后，应检查产品有无损坏，并清点物品的完整性。
- 



### 通用警告标志：

用于提醒用户注意潜在的危險。应遵守此标志附带的全部安全信息以避免可能的伤害。

---

# 目 录

<b>第一章主要用途与适用范围</b>	01
<b>第二章系列型号规格及其含义</b>	01
<b>第三章正常使用、安装与运输、贮存条件</b>	01
3.1 正常使用条件	01
3.2 安装条件	01
3.3 运输与贮存条件	02
<b>第四章主要技术参数与性能</b>	02
4.1 主电路技术参数	02
4.2 控制器功能参数	02
<b>第五章结构特征与工作原理</b>	03
5.1 总体结构及其工作原理与特征	03
5.2 A型控制器功能说明	04
<b>第六章外形、安装尺寸及重量</b>	09
<b>第七章安装调试与操作使用</b>	12
7.1 安装基础检查与安装的技术要求	12
7.2 安装程序、方法及注意事项	13
7.3 主电路接线	15
7.4 使用前的准备和检查	16
7.5 使用前和使用中的安全及安全防护、安全标志及说明	16
<b>第八章维护、保养、吊运与贮存注意事项</b>	16
8.1 日常维护、保养、校准	16
8.2 运行时的维护、保养	16
<b>第九章故障分析与排除</b>	17
9.1 常见故障的诊断、维修、排除方法	17
<b>第十章质保期与环境保护及其它法律规定</b>	17
10.1 质保期	17
10.2 环境保护	17
<b>第十一章产品选型与订货须知</b>	18


## 1 主要用途与适用范围

NZ5-□H 系列自动转换开关电器（以下简称ATSE）适用于交流工频 50Hz，额定工作电压 AC400V、额定工作电流至 4000A 的三相四线双路供电电网中，自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源，以保证负载电路的正常供电。

本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。

符合标准：GB/T 14048.11。

## 2 系列型号规格及其含义

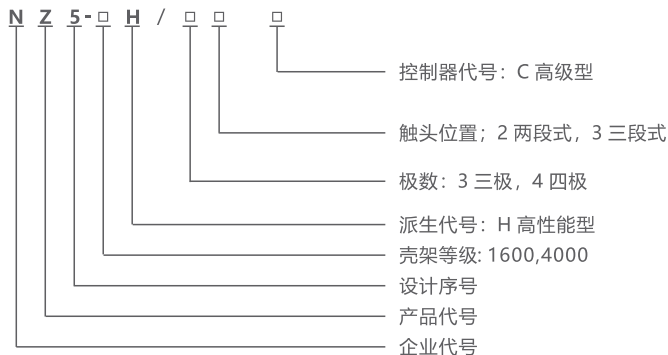

注：中性线重叠规格只适用于四极产品

## 3 正常使用、安装与运输、贮存条件

### 3.1 正常使用条件

-周围空气温度-5℃~+40℃，24h内的平均温度值不超过+35℃。

-最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度（例如+20℃时达90%）。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

-安装地点的海拔不超过2000m。

-污染等级：3

### 3.2 安装条件

在符合安全警示各项条件下,应安装在有防雨雪设备及没有充满水蒸气、无显著摇动、冲击和振动的地方。不能安装在有显著摇动和冲击振动、特别潮湿、易燃易爆、含有能腐蚀金属和破坏绝缘的气体及外部磁场大于地磁场5倍的地方，否则自动转换开关电器不能正常工作。

安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。

安装类别（过电压类别）Ⅲ。

### 3.3 运输与贮存条件

运输与贮存适用温度范围为-25℃至+55℃之间，短时间（24h）内、可达+70℃。贮存处应通风、干燥，且不得受雨雪侵袭和阳光直射。

## 4 主要技术参数与性能

### 4.1 主电路技术参数

表 1 产品主电路技术参数

型号规格	NZ5-1600H	NZ5-4000H
电器级别	PC 级	
标准	GB/T 14048.11	
极数	3/4 (中性线重叠 4N)	
壳架电流 (A)	1600	4000
额定电流 (A)	800,1000,1250,1600	2000,2500,3200,4000
额定工作电压 $U_e$ (V)	AC400V 50Hz	
额定绝缘电压 $U_i$ (V)	1000	
耐受冲击电压 $U_{imp}$ (kV)	12	
额定短时耐受电流 (kA) / s	42kA/1s	85kA/1s
接通分断能力	10In 50 次	
使用类别	AC-33A	
触头工作位置	两段式/三段式	
触头转换时间 (ms)	两段式: $\leq 30$ , 三段式: $\leq 200$	两段式: $\leq 30$ , 三段式: $\leq 200$
转换动作时间 (ms)	两段式: $\leq 200$ , 三段式: $\leq 300$	两段式: $\leq 200$ , 三段式: $\leq 300$
控制器	C 型	
额定控制电源电压 $U_s$ (V)	AC230V 50Hz	
安装方式	固定式	

### 4.2 控制器功能参数

表 2 控制器功能参数

控制器功能		高级型 (C型)
检测功能	常/备用三相检测	■
	过压/欠压检测	■
	过频/欠频	■
	失压/缺相	■
	相序检测*	■
工作模式	负载卸载	■
	电网-电网	■
操作方式	电网-发电机	■
	自动/手动	■
	强制转换	■
动作方式	控制器操作	■
	自投自复	■
	自投不自复	■
	互为备用	■

控制器功能		高级型 (C 型)
参数设置	延时可调 (转换/返回/发电机启动/停机)	■
	过/欠压动作值	■
	过/欠频设置	■
	动作方式设置	■
故障报警	机构故障报警	■
	电源故障报警	■
显示功能	LED 屏幕	■
其他功能	中性线重叠转换* (仅 4PN)	■
	消防联动*	■
	消防反馈*	■
	触头位置输出	■
	通讯 (RS485)	■
	历史记录查询	■
	故障记录	■

■必备项, □可选项, -无此功能

注:

- 1、中性线重叠切换仅针对 4 极产品;
- 2、消防联动、消防反馈仅针对三段式规格;
- 3、相序检测默认关闭, 如有需要在订单上备注;

表3 控制器主要技术指标

技术指标	高级型 (C 型)
显示方式	6 位 8 段数码管。2 位用于显示监测项目序号, 4 位显示监测数据
测量误差	≤1%
电压范围	AC230V±20%
频率范围	45Hz~65Hz
测量方式	RMS (有效值)
通信接口	RS485, 支持 MODBUS 协议, 支持 4 遥功能

## 5 结构特征与工作原理

### 5.1 总体结构及其工作原理与特征

NZ5-□H 系列 ATSE 由本体和控制器组成, 通过标配的连接线缆 (长度 3m) 进行连接, 本体安装在配电箱柜体内, 控制器可安装柜体面板上。

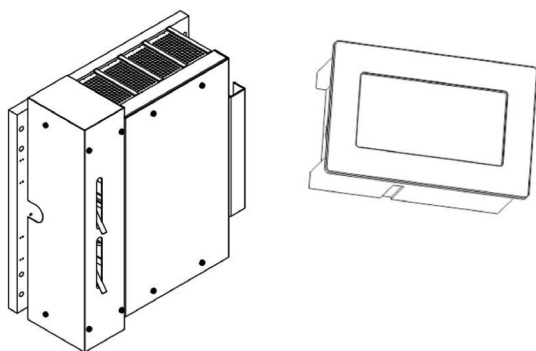


图 1 产品本体、控制器图示

ATSE的控制器监测电源的信号，当供电电源异常，如欠压、缺相等，控制器发出相应指令驱动本体执行机构动作，将电路切换到另外一路正常的电源上，保证重要负荷供电的可靠性。

## 5.2 C型控制器功能说明

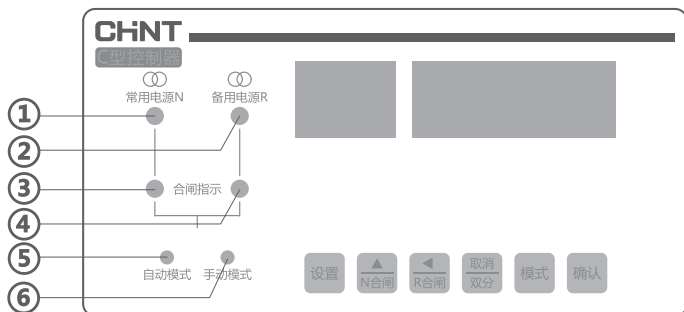


图 2 C型控制器面板

### 1) LED 指示灯功能介绍

#### ① 常用电源 N，红色 LED

点亮，表明常用电源正常可用；闪烁，表明常用电源故障(过欠压、过欠频、缺相、错相)；熄灭，表明常用电源断电。

#### ② 备用电源 R，红色 LED

点亮，表明备用电源可用；闪烁，表明备用电源故障(过欠压、过欠频、缺相、错相)熄灭，表明备用电源断电。

#### ③ N（常用电源）合闸指示，绿色 LED

点亮，表明自动转换开关电器工作在常用电源供电状态。

#### ④ R（备用电源）合闸指示，绿色 LED

点亮，表明自动转换开关电器工作在备用电源供电状态。

#### ⑤ 自动模式指示，绿色 LED

点亮，表明控制器处于自动工作模式状态。

#### ⑥ 手动模式指示，绿色 LED

点亮，表明控制处于手动工作模式状态。

### 2) 按键功能介绍

**设置键：**此键的作用是对控制器的参数进行设置，在数据监控模式下，按此键可进入参数设置模式第 0 项：输入设置密码（默认密码：0001）。若密码输入正确，可进入参数设置模式第 1 项，连续按此键可依次进入其他设置项。若密码输入错误，则控制器返回数据监控模式，控制器未退出参数设置模式时，不能正常运行。

**▲/N 合闸键：**此键为复合键。在参数设置模式下按此键可循环增减数值。在数据监控模式下的手动工作模式时，此键为常用电源合闸键，当自动转换开关电器处于备用电源供电状态，按此键可使自动转换开关电器切回至常用电源供电状态。

**▲/R 合闸键：**此键为复合键。在参数设置模式下，此键为设置项移位键，按此键可循环选择段码。在数据监控模式下的手动工作模式时，此键为备用电源合闸键，当自动转换开关电器处于常用电源供电状态，按此键可使自动转换开关电器切换至备用电源供电状态。

**确认键：**此键在数据监控模式下无效，在参数设置模式下，此键为密码确认键和参数设置保存键，输入正确密码后按此键进入参数设置模式第 1 项，每设置好一项参数后，按此键对设置后的数据进行保存，否则设置无效，参数保存后才可进入下一设置项。

**模式键：**此键在参数设置下无效，在数据监控模式下，此键为手动工作模式转换键。

**取消/双分键：**此键为复合键。在参数设置模式下，此键为‘取消’键，参数设置完毕后，按此键可使控制器返回数据监控模式。在三段式控制器数据监控模式下的手动工作模式时，此键为‘双分’键，当自动转换开关电器处于常用电源供电状态或备用电源供电状态时，按此键可使自动转换开关电器的常用电源断开。此键在两段式控制器数据监控模式下无效。

### 3) 数据监测显示功能

该系列产品的数据监测显示功能包括常用电源电压检测和显示、常用电源频率检测和显示、常用电源相序检测，常用电源故障的检测和显示。

控制器设有 6 位 8 段数码管用于显示电源电压和频率监测数据，其中前 2 位数码管轮巡显示所监测电压或频率的标号，后 4 位数码管轮巡显示各相的实时数据。当出现缺相故障时，前 2 位数码管闪烁后 4 位数码管正常显示。当出现断电故障时，前两位数码管闪烁，后 4 位数码管显示“0000”。

### 4) 转换控制功能

该系列产品的转换控制功能包括自动转换控制、手动转换控制和远程遥控转换控制。其中自动转换控制可分为自投自复工作模式\互为备用工作模式\自投不自复工作模式。控制器上电后默认处于自动工作模式，面板上自动模式指示灯点亮。可通过控制器面板上的‘模式’键使控制器切换至手动工作模式，面板上手动模式指示灯点亮。

#### ●自动转换控制功能

控制器处于自投自复工作模式：当常用电源发生（过欠压、过欠频、缺相、断电等）故障时，

且备用电源正常时，控制器将转换开关电器切换至备用电源供电状态，当常用电源恢复正常后控制器自动将处于备用电源供电状态的自动转换开关电器切回至常用供电状态。

控制器处于互为备用自动模式：当常用电源发生(过欠压、过欠频、缺相、断电等)故障时，且备用电源正常时，控制器将自动转换开关电器切换至备用电源供电状态，当常用电源恢复正常后控制器不切换。当备用电源发生故障时，控制器将自动转换开关电器切回至常用电源供电状态。

控制器处于自投不自复工作模式：当常用电源发生(过欠压、过欠频、缺相、断电等)故障时，且备用电源正常时，控制器将转换开关电器切换至备用电源供电状态，当控制器处在自动控制状态时，完成常用位置到备用位置的切换后，将保持在备用位置，即使常用电源恢复正常或备用电源发生电源偏差，也不返回到常用位置，直到软件复位，在常用电源正常的情况下恢复到常用位置。

#### ●手动转换控制功能

两段式控制器处于手动工作模式时，且两路电源均正常时，按‘R 合闸’键可使自动转换开关电器切换至备用电源供电状态，按‘N 合闸’键可使自动转换开关电器切换至常用电源供电状态。三段式控制器处于手动工作模式时，当产品处于合闸状态，需要按双分键，让产品双分，然后再按相应的合闸按键。

#### ●远程遥控转换功能

控制器具有远程遥控转换功能，用户可通过串行通讯接口发送指令的方式使控制器实现远程常备用电源切换控制。

注：当需要执行远程遥控完成自动转换开关电器转换之前，需要通过指令先把控制器设置为手动模式，切换完成后需把控制器切换回自动模式。具体操作方法参照通讯协议章节的内容。

#### 5) 消防联动功能

针对具有消防联动功能的控制器，当接收到消防联动信号后，控制器立即将自动转换开关电器置于双分位置，从而切断负载电源，消防联动信号撤销后，控制器将自动转换开关电器切回到常用电源供电状态。（注：该功能不支持两段式产品）

#### 6) 故障记录保存及历史记录查询功能

该系列自动转换开关电器控制器具有故障信息存储功能，控制器会自动对其供电电源以及控制器本身发生的故障信息进行记录，并在对应的记录上自动添加时间标签后进行存储。保存的历史记录可以通过串行通信接口进行查询。通过在控制器中采用这种存储机制，可以实现对发生在控制器本身或配电系统的电源故障等的历史事件进行追溯，对故障处理及问题排查提供参考依据。

#### 7) 数据通讯功能

该系列自动转换开关电器控制器提供一组半双工的 RS485 串行物理接口，总线上允许挂接多达 247 个节点，并支持工业标准中通用的 Modbus 通讯协议。（具体资料可以联系制造商索取）。

#### 8) 数码管显示功能介绍

监控模式下的显示代码解释

代码	显示数据	注释	单位
n1	220.0	常用电源 A 相相电压	V
n2	220.0	常用电源 B 相相电压	V
n3	220.0	常用电源 C 相相电压	V
nF	50.00	常用电源频率	Hz
E1	220.0	备用电源 A 相相电压	V
E2	220.0	备用电源 B 相相电压	V
E3	220.0	备用电源 C 相相电压	V
EF	50.00	备用电源频率	Hz

## 9) 控制器设置项显示

设置项显示表			
设置项	数码管显示	设置项含义	操作
设置项00	<b>PU 0001</b>	设置项输入密码登入，默认设置：0001	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项01	<b>01.0004</b>	W延时（二位式是常用转备用的延时时间，三位式是常用转双分的延时时间） 设置范围：0~999s，默认设置：0004s。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项02	<b>02.0005</b>	DW 延时（二位式无效，三位式是双分转常用的延时时间） 设置范围：0~999s，默认设置：0005s。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项03	<b>03.0006</b>	T延时(二位式是备用转常用的延时时间，三位式是备用转双分的延时时间) 设置范围：0~999s，默认设置：0006s。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项04	<b>04.0007</b>	DT延时(二位式无效，三位式是双分转备用的延时时间) 设置范围：0~999s，默认设置：0007s。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项05	<b>05.0015</b>	P延时（发动机启动延时T4）， 设置范围：0~60s，默认设置：0015s。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项06	<b>06.0030</b>	U延时（发动机冷却延时T5）， 设置范围：0~999s，默认设置：0030s。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项07	<b>07.0115</b>	控制器过压切换阈值设置，设置范围：额定电压等级的105%~130%，默认设置：115%。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项08	<b>08.0085</b>	控制器欠压切换阈值设置，设置范围：额定电压等级的70%~95%，默认设置：85%。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项09	<b>09.0105</b>	控制器过频切换阈值设置，设置范围：额定频率等级的102%~110%，默认设置：105%。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项10	<b>10.0088</b>	控制器欠频切换阈值设置，设置范围：额定频率等级的88%~98%，默认设置：88%。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项11	<b>11.0130</b>	控制器相位角偏差上限切换阈值设置，设置范围：额定相位角偏差等级的105%~130%，默认设置：130%。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项12	<b>12.0070</b>	控制器相位角偏差下限切换阈值设置，设置范围：额定相位角偏差等级的20%~95%，默认设置：70%。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键
设置项13	<b>13.0060</b>	控制器熄屏时间设置，设置范围： 熄屏时间0~600min，默认设置：60min。	先按“设置”键，再按△键或<键，再按“确认”键

设置项显示表			
设置项	数码管显示	设置项含义	操作
设置项14	14.0005	控制器三相电压不平衡检测设置，任一相超出电压均值的 $\pm 5\%$ 为故障。 设置范围： $\pm 1\sim 30\%$ ，默认设置： $\pm 5\%$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项15	15.0010	控制器三相电压不平衡延时时间设置， 设置范围： $1\sim 30s$ ，默认设置： $10s$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项16	16.0128	控制器通讯地址设置， 设置范围： $1\sim 255$ ，默认设置： $128$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项17	17.0002	控制器通讯波特率设置， 默认设置： $2, 0: 2400, 1: 4800, 2: 9600, 3: 14400, 4: 19200, 5: 38400, 6: 57600, 7: 115200, 8: 9600, 9: 9600$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项18	18.0001	控制器菜单设置进入密码。 设置范围： $1\sim 9999$ ，默认设置： $0001$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项19	19.0000	控制器投复模式设置，默认设置： $0000$ 。 设置为“0”时，为s1为主电状态时的自投自复工作模式； 设置为“1”时，为s2为主电状态时的自投自复工作模式； 设置为“2”时，为互为备用工作模式； 设置为“3”时，为s1为主电状态时的自投不自复工作模式； 设置为“4”时，为s2为主电状态时的自投不自复工作模式； 设置为“5”时，为状态锁定工作模式； 设置为“6”时，为配合闭路转换开关逻辑动作工作模式。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项20	20.0111	控制器检测模式设置，默认设置： $0111$ 。 设置为“0001”时，开启相位检测，“0000”时，关闭相位检测； 设置为“0010”时，开启有效值电压检测，“0000”时，关闭有效值电压检测； 设置为“0100”时，开启频率检测，“0000”时，关闭频率检测； 设置为“1000”时，开启三相电压平衡检测，“0000”时，关闭三相电压平衡检测；	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项21	21.0000	控制器模式设置，默认设置： $0000$ 。 设置为“0001”时，开启主显示相位角度显示，“0000”时，关闭相位角度显示； 设置为“0010”时，开启发电机模式，“0000”时，关闭发电机模式； 设置为“0100”时，上电为手动模式，“0000”时，上电为自动模式； 设置为“1000”时，开启同相位模式，“0000”时，关闭同相位检测；	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项22	22.0000	预留	
设置项23	23.0230	控制器额定电压值设置， 设置范围： $0\sim 999v$ 。默认设置： $230v$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项24	24.0050	控制器额定频率值设置， 设置范围： $40\sim 80Hz$ 。默认设置： $50Hz$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键
设置项25	25.0030	控制器同步电压差设置， 设置范围： $5\sim 99v$ 。默认设置： $30v$ 。	先按“设置”键，再按 $\Delta$ 键或 $\angle$ 键，再按“确认”键

注：本说明S1与N功能及含义等同，S2与R功能及含义等同。

### 10) 功能测试

首先闭合常用电源断路器，然后开始试验。当检测到正确电压时，控制器会点亮“常用电源 N” LED 指示灯。如果自动转换开关电器处于常用电源供电状态，则“N（常用电源）合闸位置” LED 指示灯也会点亮。然后，闭合备用电源断路器。当检测到正确电压时“备用电源 R” LED 指示灯将会点亮。控制器数码管上会依次循环显示常备用电源的三相电压和频率（n1、n2、n3、nF 和 E1、E2、E3、EF）。

当备用电源正常，常用电源达到过欠压、过欠频设定值或者缺相、错相、断电时，自动转换开关电器会按设定延时转换至备用电源供电状态。

对过欠压、过欠频、延时参数进行设置时，需要按“设置”键输入密码（默认密码：0001），然后按“确认”键进入参数设置模式进行修改。

## 6 外形、安装尺寸及重量

外形与安装尺寸及图 3～图 5。型号规格重量见箱贴。

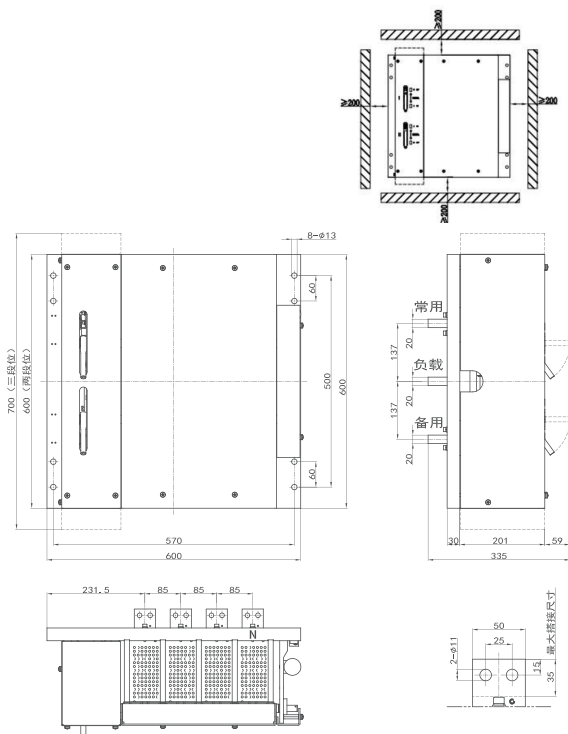


图3 NZ5-1600H外形与安装尺寸

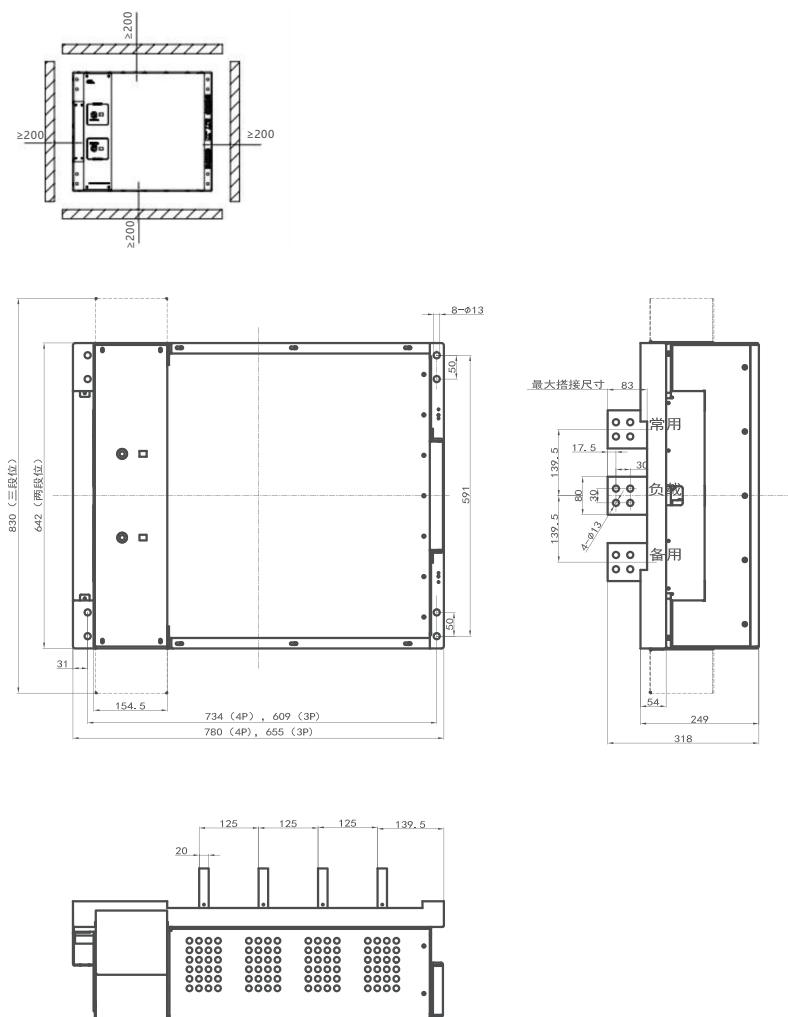


图4 NZ5-4000H外形与安装尺寸


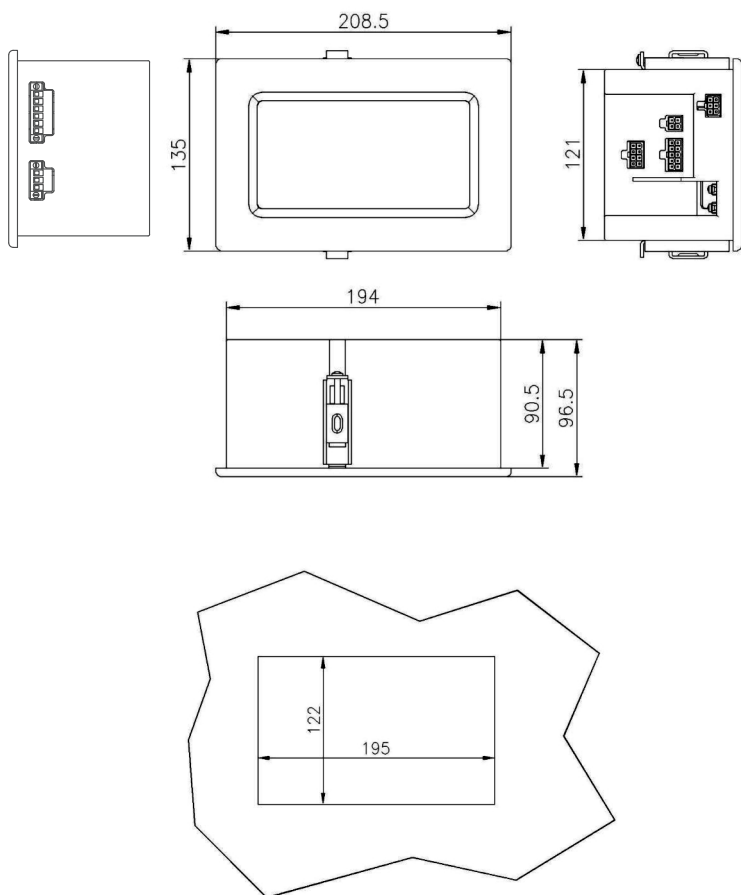


图5 控制器外形尺寸及开孔尺寸


## 7 安装调试与操作使用

### 7.1 安装基础检查与安装的技术要求

#### 两段式产品手柄手动操作

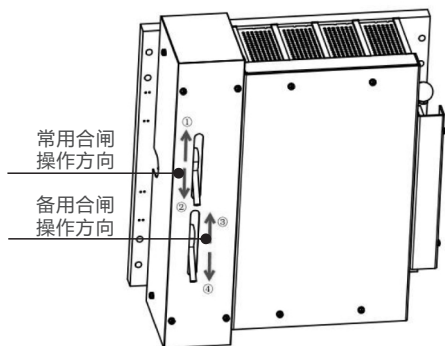


1600A壳架

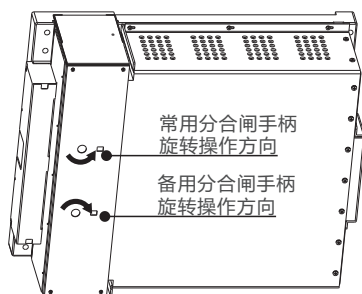


4000A壳架

#### 三段式产品手柄手动操作

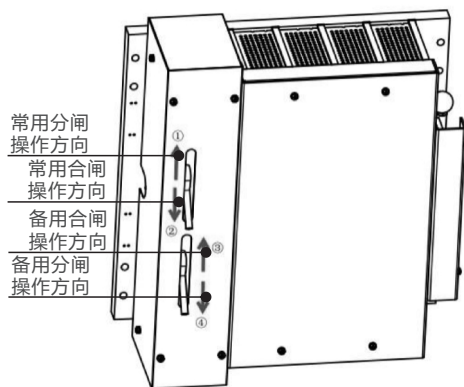

1600A壳架

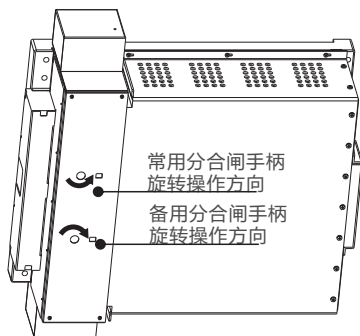

4000A壳架

## 7.2 安装程序、方法及注意事项


### 1) 标配线束与控制器的连接及线号定义

端子位数	示意图	线号定义
10P 端子 (1 个)		N1: 常用电源 A 相 NN: 常用电源零线 RN: 备用电源 A 相 R1: 备用电源 A 相 N5: 常用电源 C 相 N3: 常用电源 B 相 R5: 备用电源 C 相 R3: 备用电源 B 相
6P 端子 (1 个)		SCOM, SN: 常用电源合闸反馈信号 SCOM, SE: 备用电源合闸反馈信号 SCOM, SNO: 常用电源分闸反馈信号 SCOM, SEO: 备用电源分闸反馈信号
8P 端子 (1 个)		GND, CCN: 常用合闸线圈控制信号 GND, CCE: 备用合闸线圈控制信号 GND, CCNO: 常用分闸线圈控制信号 GND, CCEO: 备用分闸线圈控制信号

### 2) 产品本体外接信号端子接线方法

产品本体分合闸位置信号接线端子位于产品侧面，输出无源干接点信号。

注：开关额定电压：380V AC, 220V DC；额定电流：10A。

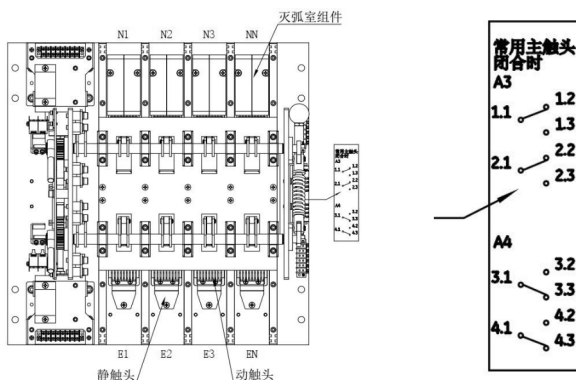

1.1/2.1: 常用侧外接辅助触端子公共点线

1.2/2.2: 常用侧外接辅助触端子合闸信号


1.3/2.3: 常用侧外接辅助触端子分闸信号

3.1/4.1: 备用侧外接辅助触端子公共点线

3.2/4.2: 备用侧外接辅助触端子合闸信号

3.3/4.3: 备用侧外接辅助触端子分闸信号

3) 控制器外接信号端子接线方法



01、102接到消防联动信号，产品位置强制切换为分闸位置后，103、104端子内部干接点输出闭合的无源信号。此功能只适用三段式产品。



201、202为一组常闭端子，当常用电源正常，此端子处于断开位置，当常用电源故障，经过控制器程序中设置的延时时间后，端子处于闭合状态，输出发电机启动请求信号。


当常用电源主电路断开后，203、204端子内部干接点输出闭合的无源信号，进行负载卸载。




采用RS485接口，MODBUS协议。

### 7.3 主电路接线

#### 常规产品接线



中性线重叠接线方式，特别注意两路零线接线位置对调。



主电路电源、负载连接铜导线 (推荐表)

额定电流 (A)	铜导线根数	铜排尺寸 (mm)
800	2	50x5
1000	2	60x5
1250	2	80x5
1600	2	100x5
2000	3	100x5
2500	3	100x10
3200	3	100x10
4000	4	100x10

接线端子拧紧力矩

产品型号	螺纹规格 (mm)	拧紧力矩 (N·m)
NZ5-1600H\4000H	M12	70

注：接线螺栓非标配

## 7.4 使用前的准备和检查

在安装之前，应把转换开关存放在清洁且干燥的环境中，使其不受到灰尘或水的侵袭，环境应具有良好的通风及适中的温度，以防止在设备上产生冷凝。

转换开关通电前：

- 1) 使用吸尘器抽吸开关上由于运输和安装产生的碎屑。
- 2) 确认所有电缆连接正确。
- 3) 确认所有罩盖等都已安装并已紧固。
- 4) 每一台转换开关在出厂前都已完成工厂检验。

## 7.5 使用前和使用中的安全及安全防护、安全标志及说明

在安装、调试或插拔转换开关或其内部元件之前必须关闭所有电源。

转换开关必须可靠接地。

在钻导管孔或钻任何附件安装孔之前，请盖好并保护好开关和控制盘以防止灰尘或铁屑进入机械或电气元件。灰尘或铁屑进入元件可能会导致开关的损坏或动作错误。

当对电源部分实施高压或介电试验时，请务必断开与微处理器连接的控制箱插头以避免可能发生的损坏。

# 8 维护、保养、吊运与贮存注意事项

## 8.1 日常维护、保养、校准

应定期检查开关上是否有灰尘、污垢或潮湿物存在，应使用真空吸尘器或使用干布、软刷对开关进行清洁处理。不能使用鼓风机对开关进行处理，因为使用鼓风机可能会导致碎屑附着在电气或机械元件上，导致开关损坏。

卸下转换开关的护罩后检查触头情况，应使用干净的布去掉表面的存留物（不能使用砂布或锉类工具）。如果触头有凹凸变形或过度磨损情况，应及时更换触头。机械完整性总体检查应当包括部件是否松动，是否存在断裂或过度磨损现象。

所有过度磨损和不能正常使用的部件必须使用我公司推荐部件进行更换。欲获得特殊部件及其订货信息请与我公司联系。

## 8.2 运行时的维护、保养

为了保证正确操作，建议在负载条件下定期对转换开关进行试验。

## 9 故障分析与排除

### 9.1 常见故障的诊断、维修、排除方法

故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法与预防措施	备注说明
控制器常用电源或者备用电源指示灯闪烁	常用电源或者备用电源是否发生欠压、过压、欠频、过频等故障。	检查电源是否正常，接线有无松动。	
控制器常用电源或者备用电源指示灯不亮	常用电源或者备用电源断电或者电压低。	检查常用电源或者备用电源是否断电或者电压低，接线是否正常。	
自动转换开关电器不能将负载转切回至常用电源。	常用电源有故障或者控制器处于互为备用工作模式。	检查延时是否没有完成，或者常用电源有故障，或者控制器处于互为备用工作模式。	
C 型控制器数码管显示 Er0001故障	控制器电池出现故障，检查控制器是否没有安装纽扣电池或者电池没电。	检测控制器电池电压是否正常。	
C 型控制器数码管显示 Er0002 故障。	表示控制器没有反馈信息。	检查反馈线端子是否插好。	
C型控制器数码管显示 Er0003故障。	表示控制器常备用切换不成功，电压出现故障、开关本体辅助开关是否损坏、控制器两段式与三段式设置是否出错都会出现此故障代码。	表示控制器常备用切换不成功，检查电压是否出现故障、开关本体辅助开关是否损坏、控制器两段式与三段式设置是否出错。	

## 10 质保期与环境保护及其它法律规定

### 10.1 质保期

在遵守正常贮运条件下产品包装或产品本身完好，产品自生产之日起，质保期为 24 个月。下列情况，均不属保修范围：

- 1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 2) 非公司指派机构或人员，或用户自行拆装维修造成的损坏。
- 3) 产品超过质保期。
- 4) 因不可抗力因素造成的损坏。

### 10.2 环境保护

为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

## **11 产品选型与订货须知**

- 1) 自动转换开关电器完整的名称、型号；
- 2) 控制器类型；
- 3) 订货台数；

订货实例：4000壳架电流规格4000A，4P三段式，C型控制器带通讯功能，NZ5-4000H/43CT4000A。

## 保修卡

## 产品及用户相关信息

产品名称: \_\_\_\_\_

产品型号规格: \_\_\_\_\_

产品本体 (或包装盒) 条形码代号 (18位或19位): \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

购买者 (用户): \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

经销商 (代理商): \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

注1: 本卡作为产品保修凭证, 请妥善保管。

注2: 质保期及保修范围见说明书, 质保期满后或

保修范围外的产品维修, 仅核收成本费。



CHINT正泰

## 合格证

型号: NZ5-1600H\4000H

名称: 自动转换开关电器

产品经检验合格, 符合标准  
GB/T 14048.11 准予出厂。

检验员: \_\_\_\_\_

J01

检验日期: \_\_\_\_\_ 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

CHNT

正泰电器

NZ5-1600H\4000H  
自动转换开关电器  
使用说明书

浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编: 325603  
电话: 0577-62877777  
传真: 0577-62875888

全国统一客户服务热线

**400-817-7777**

欢迎访问: [Http://www.chint.net](http://www.chint.net)

欢迎咨询: E-mail: [services@chint.com](mailto:services@chint.com)



“CHNT”、“正泰”系注册商标,属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有  
正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有 采用环保纸印刷



产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 不再另行通知。

0463Z1603