



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666858

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH40□-63、NH40□-80、NH40□-100、NH40□-125、NH40□-160；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666858

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NH40□-63、NH40□-80、NH40□-100、NH40□-125、NH40□-160;

U_e: DC1000V(2P 外形)、DC1000V/DC1500V(3P 外形); AC1140V(3P);

U_i: 1500V;

U_{imp}: 12kV;

I_e: 63A、80A、100A、125A、160A; I_{th}: 160A; I_{cw}: 7kA/1s; I_{cm} (峰值): 7kA;

使用类别: DC-21B (2P 外形、3P 外形)、DC-PV1 (2P 外形、3P 外形)、AC-21B (3P);

接线方式: 2P 外形、3P 外形;


极数: 3P;

微动开关 RLXW20-11M(证书号: CQC2016010305843493); I_{th}: 16A; U_i: 400V;

U_{imp}: 2.5kV; SCPD 型号: RT28-32/16A; AC-12: U_e/I_e: 380V/16A; DC-12:

U_e/I_e: 250V/5A;

DC 接线图:

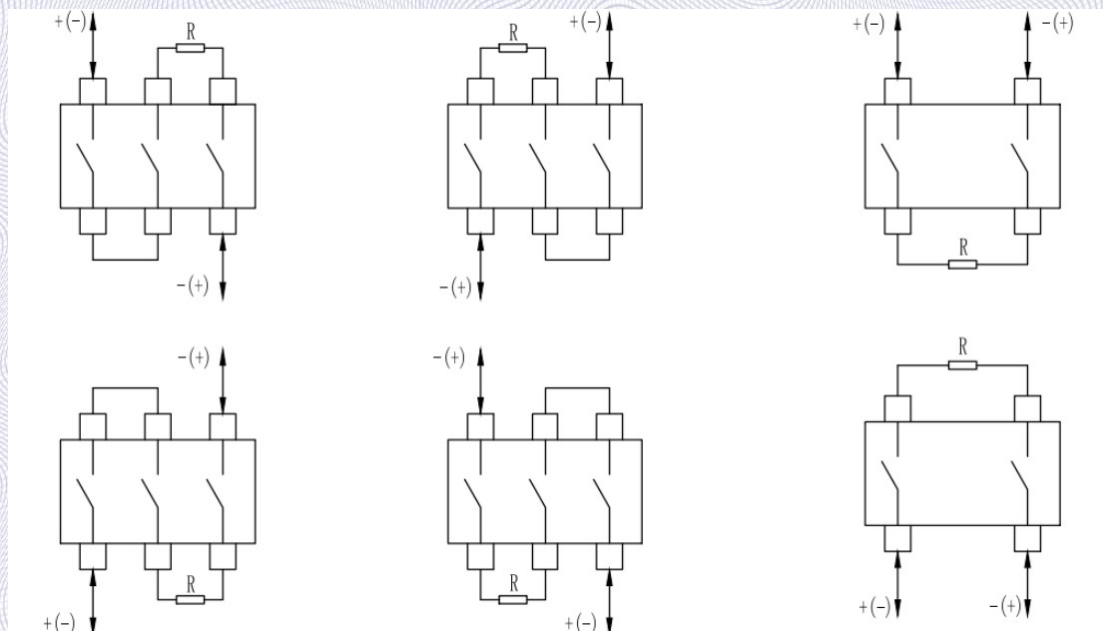

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666858

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

N	H	40	□	-	□	/	□	□	HV	□
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) DC:直流; 无: 交流
- (5) 额定工作电流(A): 63, 80, 100, 125, 160
- (6) 2—二极, 3—三极
- (7) “0”表示无开合信号装置型; “1”表示有开合信号装置型
- (8) HV:高电压代号
- (9) W:手柄柜外操作; 无表示手柄柜内操作

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司