

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005965

发证日期: 2021 年 08 月 16 日

有效期至: 2031 年 08 月 16 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
NB1L-40、NB1L-40H;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005965

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NB1L-40、NB1L-40H

Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P);

In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

瞬时脱扣类型: C型, D型(NB1L-40); C型(NB1L-40H);

$I\Delta n$ : 0.03A, 0.1A, 0.3A/AC型(NB1L-40);

$I\Delta n$ : 0.03A/AC型(NB1L-40H);

$I\Delta n$ : 0.03A, 0.3A/A型(NB1L-40仅适用于2P)

$I\Delta m$ : 500A;

Ics=Icn: 6kA(NB1L-40);

Ics: 7.5kA; Icn: 10kA(NB1L-40H);

1P+N(N极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N极不可开闭), 4P

适用于隔离 (1P+N, 3P+N除外)



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2002010307005965

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

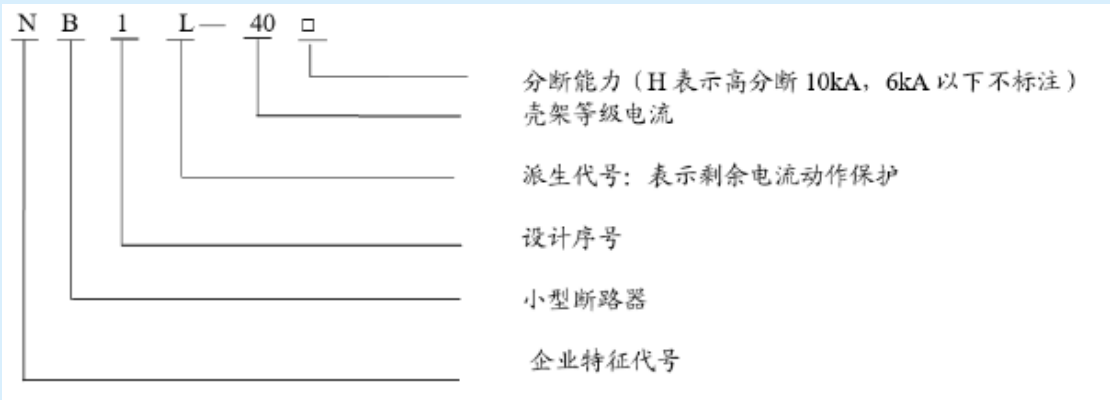

中国质量认证中心