



2009001885A



检测  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证(CCC)

## 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-787107

产品名称: 万能式断路器

型 号: NA8-6300

检测机构: 上海电器设备检测所



2

# 安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 万能式断路器	申请人: 浙江正泰电器股份有限公司
型号规格: NA8-6300	申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
商 标: 正泰/CHINT	制造商: 浙江正泰电器股份有限公司
样品数量: 1台	制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
样品来源: 工厂送样	生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司
样品状况: 良好	生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
样品生产序号: /	
收样日期: 2009-09-21	
完成日期: 2009-12-29	

试验依据标准:

GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NA8-6300

Ue:AC400V;

In:4000A、5000A、6300A;

Icu:125kA, Ics:125kA, Icw:100kA/1s;

使用类别:B类;

极数:3P;

配用的辅助触头:


AC-15: Ue/Ie: AC230V/2A, AC400V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.3A, DC220V/0.3A;

主检: 周大俊 签名: 周大俊 日期: 2009.12.31

审核: 魏庆媛 签名: 魏庆媛 日期: 2009.12.31

签发: 朱 刚 签名: 朱刚 日期: 2010.1.4

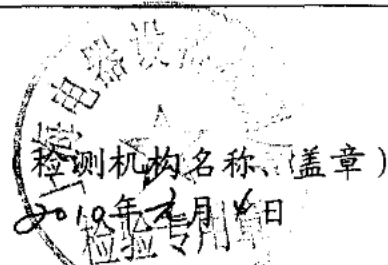

备注

	变更前	变更后
申请人地址变更	浙江温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商地址变更	浙江温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产厂地址变更	浙江温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
标准换版	GB14048.2-2001	GB14048.2-2008
原证书编号	2006010307206459	
原测试报告编号	C009-A2006CCC0307-390462	
原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站	

### 检验项目汇总表

[illegible]