



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: A2024CCC0307-4637867
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: NXMLE-800S、NXMLE-800H、
NXMHLE-800S、NXMHLE-800H、
NXMPLE-800S、NXMPLE-800H、
NXMFLE-800S、NXMFLE-800H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司

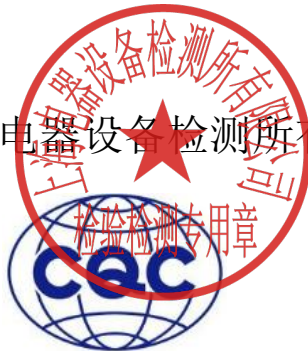

安全型式试验报告																	
<p>样品名称：剩余电流动作断路器 型 号：NXMLE-800S、NXMLE-800H、NXMHLE-800S、NXMHLE-800H、NXMPLE-800S、NXMPLE-800H、NXMFLE-800S、NXMFLE-800H 商 标：正泰/CHINT 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-11-29 完成日期：2024-12-26</p>		<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>															
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号规格及相关情况见附页 1																	
<p>主检：丁甜甜 日期：2025.01.08</p> <p>审核：刘威 日期：2025.01.08</p> <p>签发：假甜福 日期：2025.01.08</p>		<div><p>(检测机构名称、盖章) 2025 年 01 月 08 日</p></div>															
备注：																	
<table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页2</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307665843</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC107502-959995</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>			变更项目	变更前	变更后	见附页2	见附页2	见附页2	原证书编号	2024010307665843		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-959995		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后															
见附页2	见附页2	见附页2															
原证书编号	2024010307665843																
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-959995																
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																

附页 1:

NXMLE-800S、NXMLE-800H、NXMHLE-800S、NXMHLE-800H、
NXMPLE-800S、NXMPLE-800H、NXMFLE-800S、NXMFLE-800H

U_{imp}: 8kV;

U_i: 800V;

U_e: AC380V/AC400V/AC415V;

I_n: 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

S 型: I_{cu}=50kA, I_{cs}=25kA;

H 型: I_{cu}=70kA, I_{cs}=35kA;

额定剩余动作电流(I Δ n):

四档可调/三档可调/单档/非延时型: (100/200/300/400/500/600/800/1000) mA;

四档可调/三档可调/单档/延时型: (100/200/300/400/500/600/800/1000) mA;

额定剩余动作类型: AC 型;

漏电脱扣器的类型: 电子式;

剩余接通和分断能力(I Δ m): S 型: 12.5kA; H 型: 17.5kA;

适用频率: 50Hz /60Hz;

选择性类别: A;

极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离(3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭)除外);

配用的辅助触头: AX-M(已获 CCC 证书, 编号为: 2024010305626516):

1NO1NC, 2NO2NC;

I_{th}: 6A;

AC-15: U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0.4A;

DC-13: U_e/I_e: DC110V, DC220V/DC250V/0.2A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 U_s: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 U_s: AC220V/230V/240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V/DC250V;

