



# 产品认证证书

证书编号: CQC17012164416

发证日期: 2024 年 06 月 21 日  
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器  
NBP-100NZS, NBP-100HZS, NBP-100NZS/L, NBP-100HZS/L, NBP-125NZS/L,  
NBP-125HZS/L, NBP-100NZZ, NBP-100HZZ, NBP-100NZW, NBP-100HZZ, NBP-100NGVS,  
NBP-100HGVS, NBP-100KGVS, NBP-100NGVT/L, NBP-100HGVT/L, NBP-100NGVW/L,  
NBP-100HGVW/L, NBP-100NGVS E, NBP-100HGVS E; 具体参数详见附页

产品标准和技术要求 CQC1121-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 03 月 13 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC17012164416

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBP-100NZS, NBP-100HZS, NBP-100NZS/L, NBP-100HZS/L, NBP-125NZS/L,  
NBP-125HZS/L, NBP-100NZT, NBP-100HZZ, NBP-100NZW, NBP-100HZZW,  
NBP-100NGVS, NBP-100HGVVS, NBP-100KGVVS, NBP-100NGVT/L, NBP-100HGVTL/L,  
NBP-100NGVW/L, NBP-100HGVW/L, NBP-100NGVS E, NBP-100HGVVS E

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V(1P+N(带一个保护极, N 极可开闭), 2P), AC400V(3P+N(带三个保护极, N 极可开闭), 4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

Icn= Icn1: 见下表;

Ics: 见下表;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;

极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P+N(带三个保护极, N 极可开闭), 4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V

型号	电流规格(A)	瞬时脱扣类型	Ics (kA)	Icn (kA)
NBP-100NZS, NBP-100NZS/L, NBP-125NZS/L, NBP-100NZT, NBP-100NZW, NBP-100NGVS, NBP-100KGVVS, NBP-100NGVT/L, NBP-100NGVS E, NBP-100NGVW/L	6~100	B,C	6	6
NBP-125NZS/L	125	C	6	6
NBP-100NZS, NBP-100NZS/L, NBP-125NZS/L, NBP-100NZT, NBP-100NZW, NBP-100NGVS, NBP-100KGVVS, NBP-100NGVS E, NBP-100NGVW/L, NBP-100NGVT/L	6~63	D	6	6
NBP-100HZS, NBP-100HZS/L, NBP-125HZS/L, NBP-100HZZ, NBP-100HZZW, NBP-100HGVVS, NBP-100NGVS E, NBP-100HGVW/L, NBP-100HGVTL/L	6~80	B,C	7.5	10



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC17012164416

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:


NBP-100HZS, NBP-100HZS/L, NBP-125HZS/L,  
NBP-100HZT, NBP-100HZW, NBP-100HGVS,  
NBP-100NGVS E, NBP-100HGVW/L,  
NBP-100HGVTL

6~63

D

7.5

10

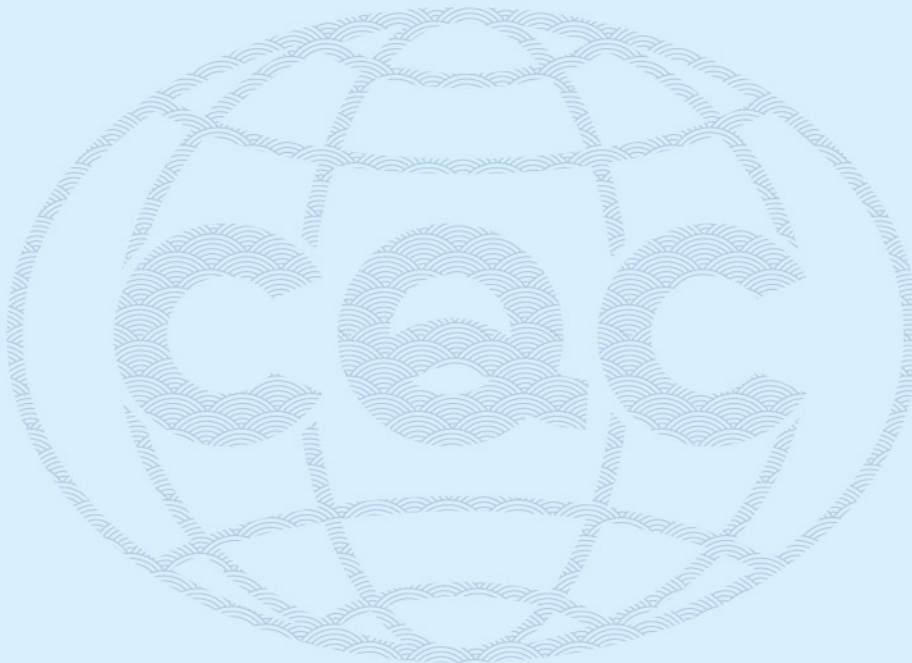

中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





纸号：