

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302221811

发证日期: 2024年04月30日

有效期至: 2031年10月19日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
NM8NSD-1600; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302221811

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM8NSD-1600

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V(交流), 1500V(直流);

Ith: 1600A;

Ue: AC380V/415V/440V, AC500V/630V/660V/690V, DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形),  
DC1200V(4P 外形), DC1500V(4P 外形);

Ie: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

Icw: 20kA(交流)/1s/3s, 20kA(直流)/1s/3s;

Icm(峰值): 40kA(交流), 20kA(直流);

使用类别: AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-22B, DC-PV2;

极数: 3P, 4P;

适用频率: 50/60Hz;

IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头(型号: AX21, AL21, 证书编号: CQC2019010304169161)

3NO3NC; Ith: 2.5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

直流接线方式:

①3P 外形 ( DC 750V )



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号：CQC2019010302221811

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页


纸号：

单极接地系统

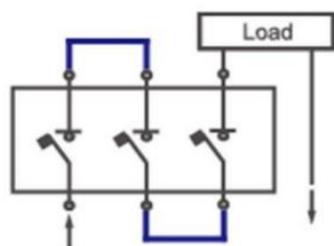

注：上、下进线皆可，此处以下进线为例


不接地系统



注：1、上、下进线皆可，此处以下进线为例  
2、确保安装方式不会出现二次接地故障



②4P外形 (DC 1000V、DC1200V、DC 1500V)

单极接地系统

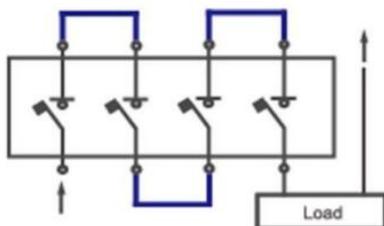

注：上、下进线皆可，此处以下进线为例

不接地系统

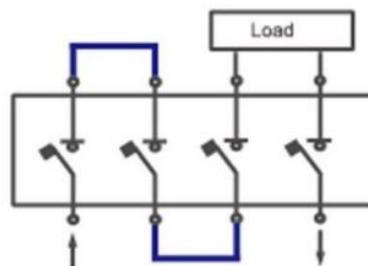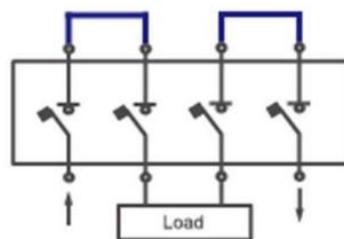

中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302221811

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NM8 N SD - 1600  
1 2 3 4

- 1:塑料外壳式断路器
- 2:新系列
- 3:隔离开关代号
- 4:壳架等级电流

注 1: ODM 申证产品与母证书产品型号对照表

序号	浙江正泰电器股份有限公司	上海诺雅克电气有限公司
1	NM8NSD-1600	Ex9M6SD

注 2: 差异说明: /



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE