



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665856

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NM1LE-125S, NM1LE-125H; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665856

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NM1LE-125S,NM1LE-125H;
Uimp:8kV;Ui:800V;Ue:AC220V/AC230V/AC240V(1P+N,2P),AC380V/AC400V/A
C415V(3P,3P+N,4P);
In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,65A,70A,80A,90A,100A,110A,120A,125A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
Ics:S 型:17.5kA,H 型:25kA;Icu:S 型:35kA,H 型:50kA;脱扣级别:10A,10,20;
IΔn:30/50/75/100/150/200/300/400/500/600/800/1000mA(三档可调/单档/非延时
型);
50/75/100/150/200/300/400/500/600/800/1000mA(三档可调/单档/延时型);
额定剩余动作类型:AC 型;漏电脱扣器的类型:电子式;
IΔm:S 型:9kA,H 型:12.5kA;选择性类别:A 类;
极数:1P+N(1 个保护极,N 极常通),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护
极,N 极可开闭),4P;
适用于隔离用(1P+N,3P+N 除外);50Hz/60Hz;具有剩余电流可开关功能;
配用的辅助触头:型号:AX;
1NC1NO,2NC2NO;Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC110V,DC220V/250V/0.14
A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:
型号:
UVT;Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;
电动操作机构:
型号:
MD;Us:AC220V/AC230V/AC240V,DC110V,DC220V/DC250V,AC380V/AC400V/A
C415V

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665856

证书附页: 第 2 页 共 4 页

型号的解释:

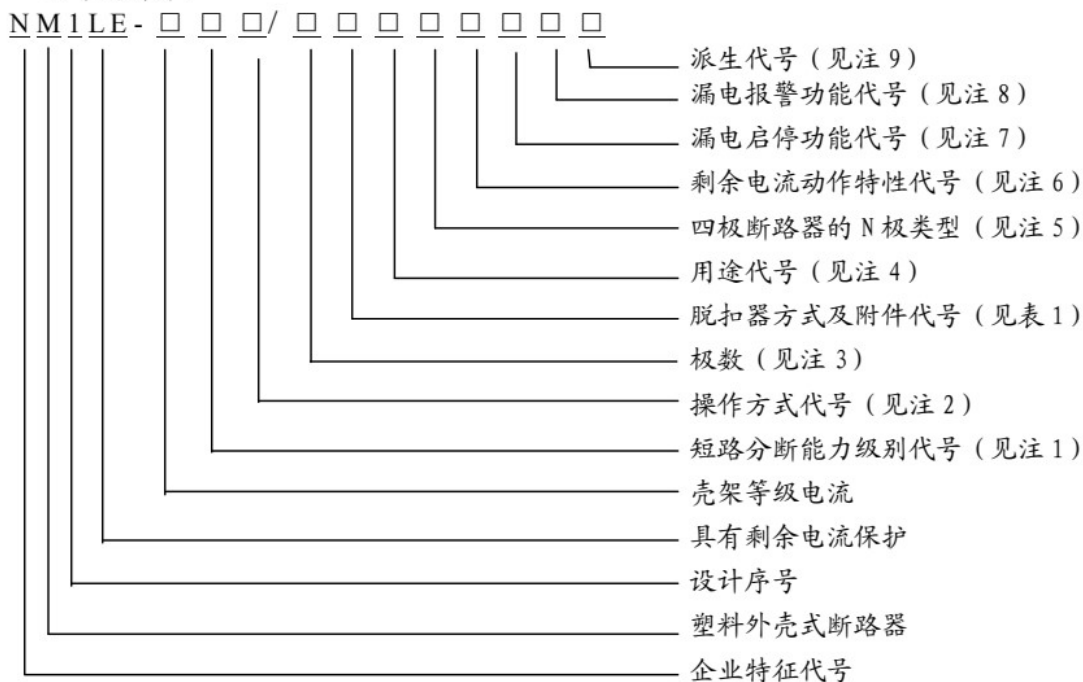

注:

- 按短路分断能力级别分: 标准型 (代号 S); 较高型 (代号 H)
- 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 转动手柄操作 (代号 Z); 电动操作 (代号 P);
- 按极数分: 二极 (代号 2); 三极 (代号 3); 四极 (代号 4);
- 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2), 发动机保护用 (代号 3);
- 四极产品中性极 (N) 的型式分为四种:
 - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分 (代号 A);
 - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分 (N 极先合后分) (代号 B);
 - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分 (N 极先合后分) (代号 C);
 - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分 (代号 D)
- 按剩余电流动作特性分: 非延时型 (无代号)、延时型 (代号 Y);
- 漏电启停功能代号: 常规 (无代号), 漏电启停功能 (代号 Q);
- 漏电报警功能代号: 常规 (无代号), 带剩余电流报警不跳闸功能 (代号 J)
- 按盖子分: 常规产品 (无代号); 透明盖 (代号 T)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665856

证书附页：第 3 页 共 4 页

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
辅助触头 报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器 辅助触头	240	340

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665856

证书附页：第 4 页 共 4 页

二组辅助触头	260	360
欠压脱扣器 辅助触头	270	370
二组辅助触头 报警触头	268	368

注：200 表示瞬时脱扣断路器（仅有电磁脱扣的断路器本体）；
300 表示热动和电磁脱扣本体；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司