

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107295104

发证日期: 2024 年 03 月 25 日

有效期至: 2031 年 04 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NM3FC-400、NM3FC-630、NM3RC-400、NM3RC-630 Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/AC400V/AC415V ; NM3FC-400、NM3RC-400 : In : 250A、280A、 300A、315A、350A、400A ( 0.4In ~ 1.0In 连续可调 ) ; NM3FC-630、NM3RC-630 : In : 250A、280A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、550A、600A、630A ( 0.4In ~ 1.0In 连续可调 ) ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 适用频率 : 50Hz ; 选择性类别 : B 类 ; 额定短路分断能力 C 型 : ( AC380V/AC400V/AC415V ) Ics=36kA , Icu=36kA S 型 : ( AC380V/AC400V/AC415V ) Ics=50kA , Icu=50kA Q 型 : ( AC380V/AC400V/AC415V ) Ics=50kA , Icu=70kA 额定短时耐受电流 Icw=5kA/1s ( NM3FC-400、NM3RC-400 ) ; Icw=8kA/1s ( NM3FC-630、NM3RC-630 ) 极数 : NM3FC-400、NM3FC-630 : 3P+N ( 3 个保护极 , N 极不可开闭 , 产品不适用于隔离 ) ; NM3RC-400、NM3RC-630 : 3P ( 产品适用于隔离 ) ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 04 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
http://www.cqc.com.cn

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107295104

第 1 页 / 共 1 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

### 3.3 型号的解释:

N    M    3    □ - □    □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 功能代号: FC、RC
- (5) 630: 壳架等级电流 (400: 结构段电流)
- (6) 短路分断能力级别代号: C、S、Q

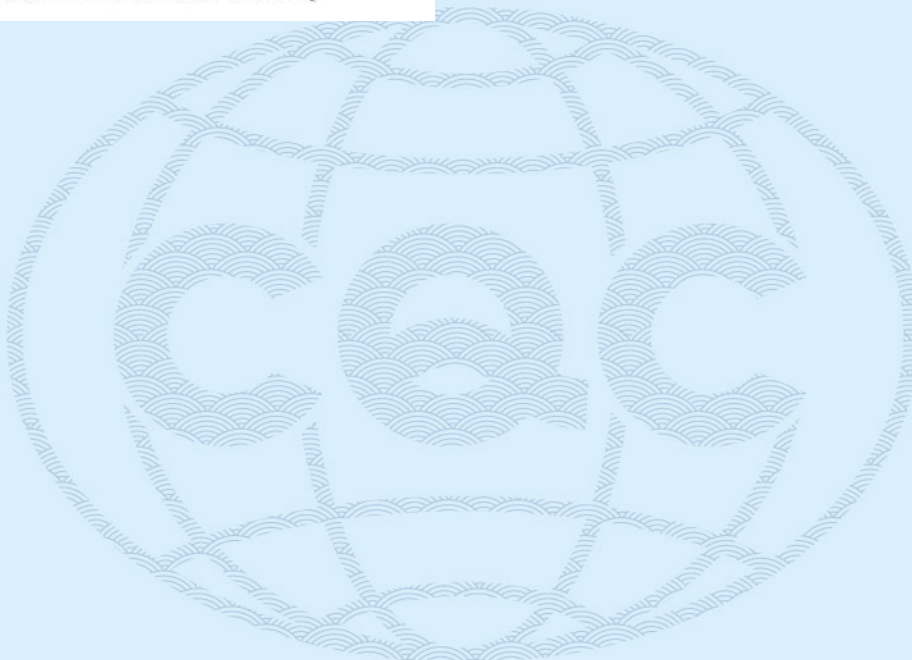

中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE