



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685276

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能式断路器

NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、  
NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、NXAF16N/4、NXAF16H、NXAF16H/4；  
详情见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685276

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、  
NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、NXAF16H、NXAF16N/4、NXAF16H/4  
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;  
额定绝缘电压(Ui): 1000V;  
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;  
额定电流(In): 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
NXA16N、NXA16N/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、NXAF16N、NXAF16N/4:  
Ics=50kA(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icu=50kA(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icw=42kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16H、NXAF16H/4:  
Ics=55kA(AC380V/AC400V/AC415V), 42kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icu=65kA(AC380V/AC400V/AC415V), 42kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icw=50kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
选择性类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
适用于隔离;  
适用频率: 50/60Hz;  
辅助触头(本体):  
4NO4NC, 6NO6NC;  
Ui: 415V; Ith: 6A;  
Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.25A, AC240V/1.3A;  
DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685276

证书附页：第 2 页 共 2 页

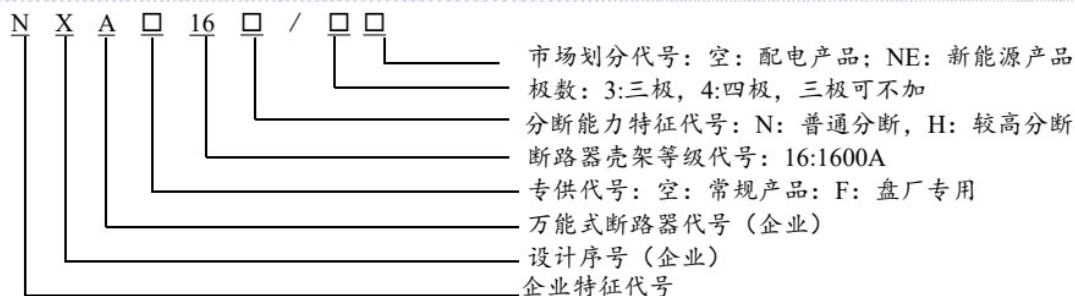

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司