



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665905

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM1B-W125S、NM1B-W125C、NM1B-W125H、NM1B-160S、NM1B-160C；详见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665905

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM1B-W125S、NM1B-W125C、NM1B-W125H、NM1B-160S、NM1B-160C;

Ui:800V;Uimp:8kV;Ue: AC380V/AC400V, AC690V;

NM1B-W125S 、 NM1B-W125C 、 NM1B-W125H : In:

63A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,120A,

125A;

NM1B-160S 、 NM1B-160C : In:

63A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,120A,125A,140A,150A,160A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

S 型: AC380V/AC400V:Icu=35kA,Ics=17.5kA; AC690V:Icu=3kA,Ics=3kA;

C 型: AC380V/AC400V:Icu=25kA,Ics=12.5kA; AC690V:Icu=3kA,Ics=3kA;

H 型:AC380V/AC400V: Icu=36kA,Ics=25kA;

适用频率: 50/60Hz; 选择性类别:A 类;

极数:3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P; 适用于隔离用(3P+N 和 4P 中 A 型、

D 型除外);

脱扣级别:10;

配 用 的 辅 助 触 头 1NO1NC/2NO2NC; Ith:3A;

AC-15,Ue:AC380V/AC400V/415V,Ie:0.26A;

DC-13,Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

带预付费功能的分励脱扣器: DC24V、DC110V、DC220V/DC250V、

AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz

型号解释:

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665905

证书附页: 第 2 页 共 3 页

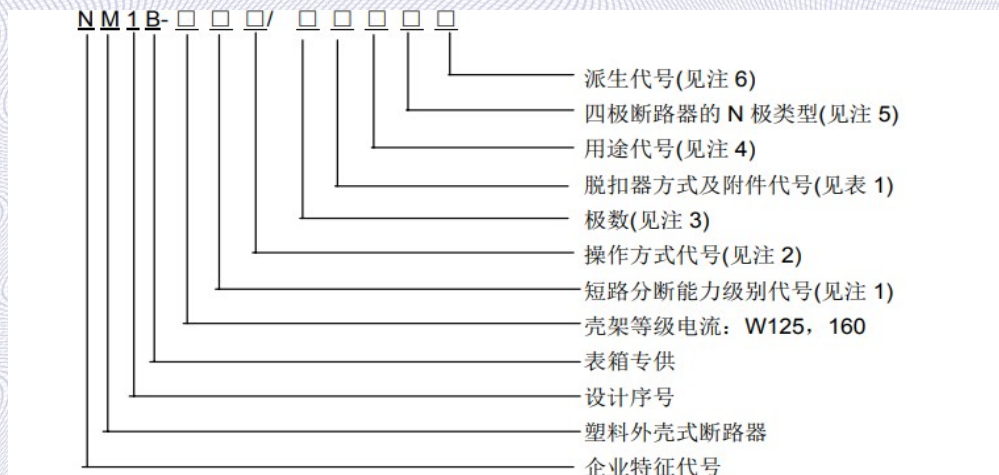

注:

1. 短路分断能力级别: 标准型(代号 S); 普通型(代号 C); 较高型(代号 H);
2. 按操作方式分: 手柄直接操作(无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
3. 按极数分: 三极(代号 3); 四极(代号 4);
4. 按用途分: 配电保护用(无代号); 电动机保护用(代号 2);
5. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种:
 - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分(代号 A);
 - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)(代号 B);
 - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)(代号 C);
 - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分(代号 D);
6. 派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665905

证书附页：第 3 页 共 3 页

附表 1 脱扣器方式及附件代号

| 附件名称 | 脱扣器方式及附件代号 | |
|-----------------|------------|-----------|
| | 电磁式脱扣器 | 热磁式脱扣器 |
| 无附件 | 200 | 300 |
| 报警触头 | 208 | 308 |
| 分励脱扣器 | 210(210Y) | 310(310Y) |
| 辅助触头 | 220 | 320 |
| 欠压脱扣器 | 230 | 330 |
| 分励脱扣器、辅助触头 | 240(240Y) | 340(340Y) |
| 分励脱扣器、欠压脱扣器 | 250(250Y) | 350(350Y) |
| 二组辅助触头 | 260 | 360 |
| 辅助触头、欠压脱扣器 | 270 | 370 |
| 分励脱扣器、报警触头 | 218(218Y) | 318(318Y) |
| 辅助触头、报警触头 | 228 | 328 |
| 欠压脱扣器、报警触头 | 238 | 338 |
| 分励脱扣器、辅助触头、报警触头 | 248(248Y) | 348(348Y) |
| 二组辅助触头、报警触头 | 268 | 368 |
| 辅助触头、欠压脱扣器、报警触头 | 278 | 378 |

注： 200 表示电磁式脱扣断路器(仅有电磁脱扣器的断路器本体)；
300 表示热磁式脱扣器本体；
000 表示无过电流保护要求的断路器(不带脱扣器及内部附件的断路器本体)。
括号内带 Y 的代号(如 210Y)表示预付费电表专业分励脱扣器，动作延时时间 0.5s~2s，
额定控制电源电压 Us： AC220V/AC230V/AC240V， AC380V/AC400V/AC415V。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司