



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675584

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

万能转换开关
LW5D Ui:550V; Uimp:6kV; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; AC-3: Ue/Ie:AC380V/11A;型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月13日 有效期至：2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675584

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释：

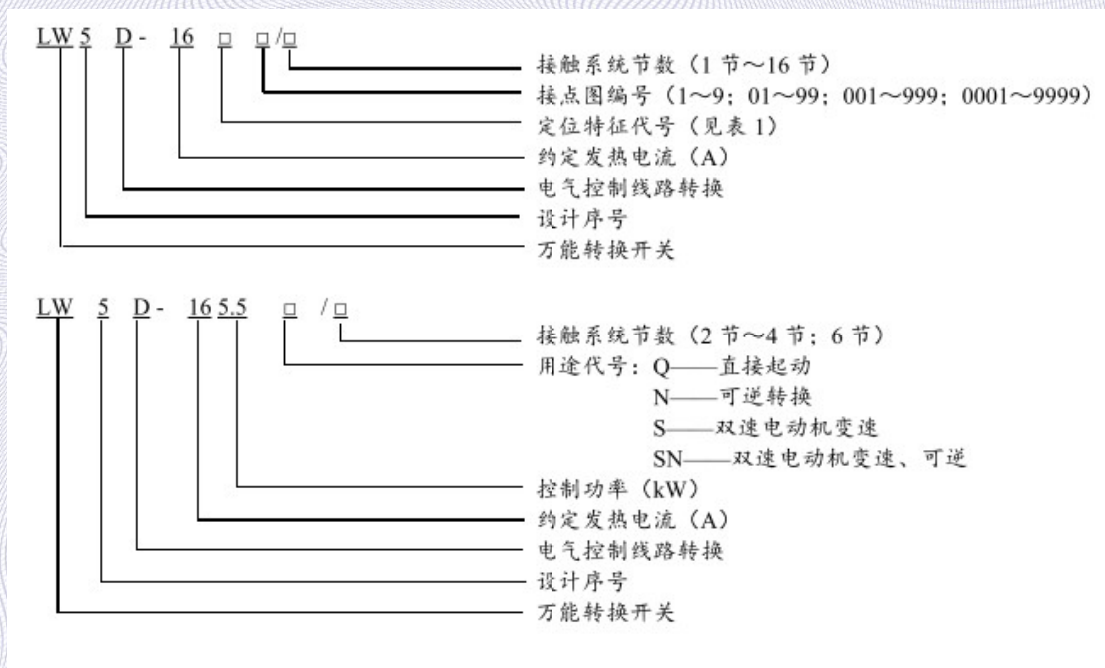

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675584

证书附页：第 2 页 共 2 页

表 1 LW5D 系列万能转换开关定位特征代号

操作型式	特征代号	操 动 器 位 置														
自复型	A						0	←45								
	B					45→	0	←45								
定位型	C						0	45								
	D (TD)					45	0	45								
	E					45	0	45	90							
	F				90	45	0	45	90							
	G				90	45	0	45	90	135						
	H			135	90	45	0	45	90	135						
	I			135	90	45	0	45	90	135	180					
	J		120	90	60	30	0	30	60	90	120					
	K		120	90	60	30	0	30	60	90	120	150				
	L	150	120	90	60	30	0	30	60	90	120	150				
	M	150	120	90	60	30	0	30	60	90	120	150	180			
	N					45		45								
	P					90	0	90								
	YH						0	90	180	270						
				135	90	45	0	45	90	135						
	LH						0	90	180	270						
	TM	30	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300			
		30	0	30	60	90	120	150	180	210	240					
		30	0	30	60	90	120	150	180							
		30	0	30	60	90	120									
		45	0	45	90	135	180	225	270							
		22.5	0	22.5	45	67.5	90	112.5	135	157.5	180	202.5	225	247.5	270	

注：操动器位置单位为度。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司