



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685275

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、NXA25N/NE、NXA25H/NE、
NXA25N/4NE、NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、NXAF25N/4、NXAF25H/4；
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685275

证书附页: 第 1 页 共 2 页

上报参数:

NXA25N、NXA25H、NXA25N/4、NXA25H/4、NXA25N/NE、NXA25H/NE、NXA25N/4NE、

NXA25H/4NE、NXAF25N、NXAF25H、NXAF25N/4、NXAF25H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA25N、NXA25N/4、NXA25N/NE、NXA25N/4NE、NXAF25N、NXAF25N/4:

Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=55kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA25H、NXA25H/4、NXA25H/NE、NXA25H/4NE、NXAF25H、NXAF25H/4:

Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V),55kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 55kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC,6NO6NC;Ui: 415V;lth: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A,

DC110V/0.55A;

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685275

证书附页：第 2 页 共 2 页

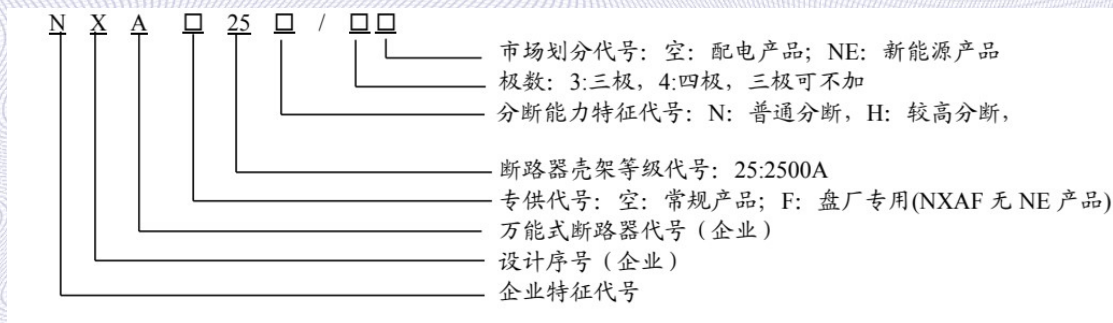

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司