

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309116198

发证日期: 2022 年 01 月 18 日

有效期至: 2032 年 01 月 18 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 电磁起动器
NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1,NQ2-15/2,NQ2-15P/2,
NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2,NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3,
NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4 ; 详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309116198

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1,NQ2-15/2,NQ2-15P/2,
NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2,NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3,
NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW;

NQ2-15/2,NQ2-15P/2,NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 10kW;

NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW;

NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP40;

配用的辅助触头:

接触器辅助:

1NO,1NC;

Ith:10A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309116198

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;

热过载继电器辅助:

1NO,1NC;

Ith:5A;


AC-15:Ue/Ie:380V/1.58A;

按钮:

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A

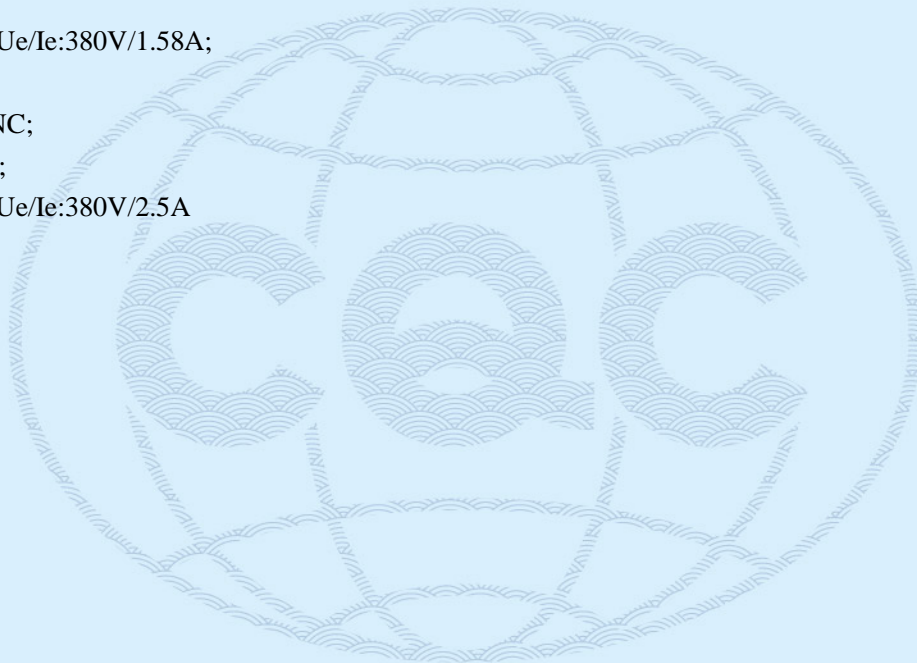

中国质量认证中心