



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665885

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXM-400E、S、F、H, NXMH-400E、S、F、H, NXMP-400E、S、F、H, NXMF-400E、S、F、H, NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSP-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H, NXM-630E、S、F、H, NXMH-630E、S、F、H, NXMP-630E、S、F、H, NXMF-630E、S、F、H, NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSP-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H;

详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月29日 有效期至:2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665885

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXM-400E、S、F、H, NXMH-400E、S、F、H, NXMP-400E、S、F、H, NXMF-400E、S、F、H, NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSP-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H, NXM-630E、S、F、H, NXMH-630E、S、F、H, NXMP-630E、S、F、H, NXMF-630E、S、F、H, NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSP-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Uc: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC500V (仅 F 型、H 型), AC660V/AC690V

In:

热磁式: NXM-400,NXMH-400,NXMP-400,NXMF-400:250A,280A,300A, 315A,320A,350A,380A,400A;NXM-630,NXMH-630,NXMP-630, NXMF-630: 250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A ;

电 子 式 :

NXMS-400,NXMSH-400,NXMSP-400,NXMSF-400:300A,315A,320A,400A; NXMS-630,NXMSH-630, NXMSP-630, NXMSF-630:500A,630A

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式,电子式;

Icw=6kA/1s(NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSP-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H);

Icw=8kA/1s(NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSP-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H);

E 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

Icu=50kA/36kA/7.5kA,Ics=50kA/36kA/7.5kA

S 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

Icu=75kA/50kA/10kA,Ics=50kA/36kA/7.5kA

F 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/

(AC660V/AC690V): Icu=75kA/50kA/40kA/10kA ,Ics=75kA/50kA/40kA/10kA

H 型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/

(AC660V/AC690V): Icu=100kA/70kA/50kA/15kA, Ics=75kA/50kA/40kA/10kA

选择性类别:A 类(热磁式、电磁式), B 类(电子式);

脱扣级别(带电动机保护的断路器):热磁式: 20、30;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665885

证书附页: 第 2 页 共 3 页

电子式: 10A、10、20、30;

极数: 3P,3P+N (仅热磁式、电磁式, 3 个保护极, N 极常通),

4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离 (3P+N 除外);

50/60Hz

配用的辅助触头: CQC2016010304835035

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC/2NO2NC;

Ith:6A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.4A;

DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.2A;

符合附录 N 的电子附件:

与预付费产品配用的分励脱扣器 (仅适用于 NXM-400S、H, NXMS-400S、H)

SHT-M4; Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电 动 操 作 机 构 MD-M4:Us: AC220V/AC230V/AC240V,

AC380V/AC400V/AC415V, DC110V/DC220V/DC250V;

欠压脱扣器 UVT-M4:Us:AC220V/AC230V/AC240V,

AC380V/AC400V/AC415V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665885

证书附页: 第 3 页 共 3 页

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

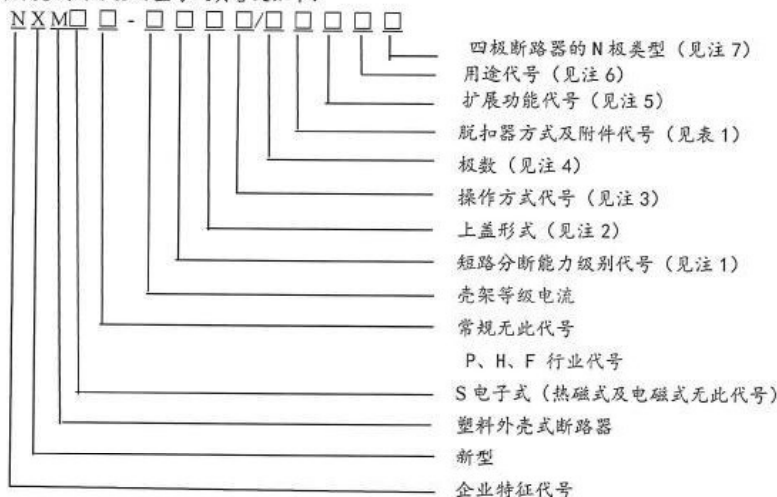

注:

1. 短路分断能力级别: 普通型 (代号 E, 电子式无此代号), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H);
2. 双层盖 (无代号)
3. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
4. 按极数分: 三极 (代号 3); 四极 (代号 4)
5. 按扩展功能分:
 - 热磁式: 热保护可调 (代号 T); 热保护和磁保护均不可调 (无代号);
 - 电子式: 普通型 (无代号); 宽保护型 (K); 过载报警不脱扣 (代号 G)
6. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2); 发电机保护 (代号 3);
7. 四极产品中性极 (N) 的型式分为 4 种:
 - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;
 - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分);
 - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分);
 - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司