

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107295631

发证日期: 2021 年 09 月 01 日

有效期至: 2031 年 08 月 23 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 上海诺雅克电气有限公司  
**及生产地址** 上海市松江区思贤路 3857 号

**产品名称和系列、规格、型号** 小型断路器  
NB1-63H; 参数详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 04 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107295631

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NB1-63H

$U_{imp}$ :4kV; $U_i$ :500V;

交流参数:

$U_e$ :AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);

$I_n$ :1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:B 型,C 型,D 型; $I_{cs}$ :7500A; $I_{cn}$ :10000A;

极数:1P(一个保护极),2P(两个保护极),3P(三个保护极),4P(四个保护极).

直流参数:

$U_e$ :DC60V/80V/110V(1P),DC80V/125V/220V(2P);

$I_n$ :1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;


瞬时脱扣类型:B 型,C 型;

$I_{cs}$ :7500A(DC80V/110V(1P),DC220V(2P)),15000A(DC60V(1P),DC80V/125V(2P));

$I_{cn}$ :10000A(DC80V/110V(1P),DC220V(2P)),20000A(DC60V(1P),DC80V/125V(2P));

极数:1P 外形,2P 外形;

直流接线图:

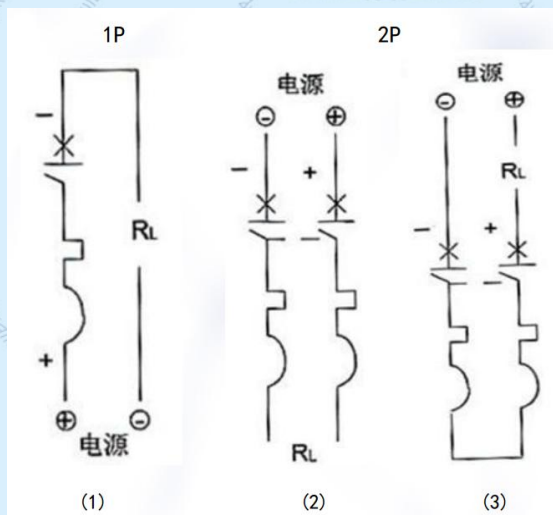

中国质量认证中心