

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302178849

发证日期: 2023 年 05 月 17 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 熔断器式隔离开关
NHRT40-250/3□□, NHRT40-400/3□□, NHRT40-630/3□□;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302178849

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NHRT40-250/3□□, NHRT40-400/3□□, NHRT40-630/3□□;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): 250A(NHRT40-250/3□□), 400A(NHRT40-400/3□□),
630A(NHRT40-630/3□□);
额定工作电压(Ue): AC400V/415V/690V;
额定工作电流(Ie): 250A(NHRT40-250/3□□), 400A(NHRT40-400/3□□),
630A(NHRT40-630/3□□);
额定限制短路电流(Iq): 100kA(AC415V), 50kA(AC690V);
使用类别: AC-22B;
极数: 3P



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2006010302178849

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

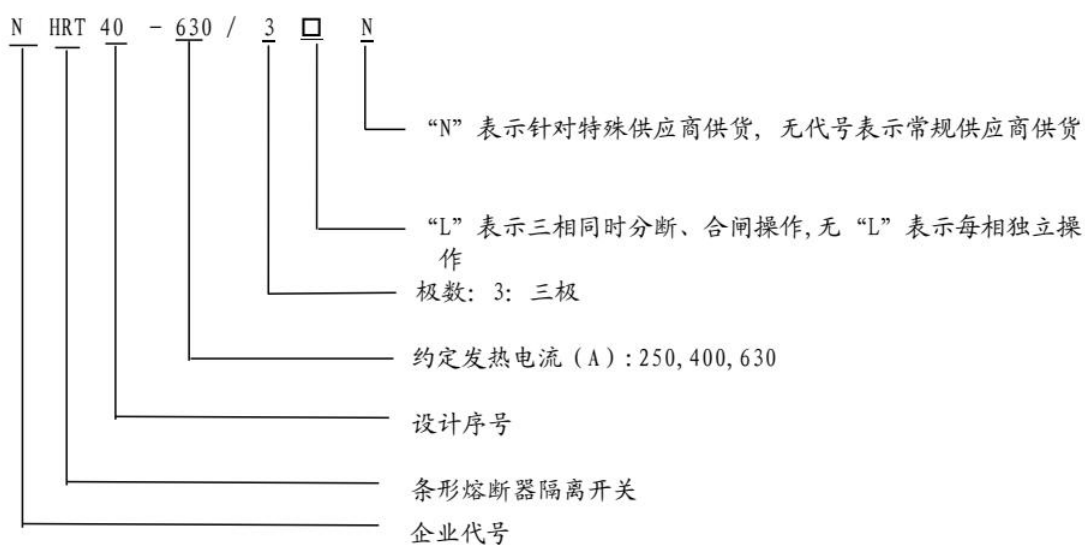

中国质量认证中心