

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107423253

发证日期: 2024 年 03 月 05 日

有效期至: 2033 年 01 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏专用直流塑壳断路器
NM3DC-250; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107423253

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3DC-250

Uimp: 8kV;

Ui: 1200V;

Ue: DC1000V;

In: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu=15kA;

选择性类别: A;

适用于隔离;


配用的辅助和报警触头: 1NO1NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.14A;

接线方式图:

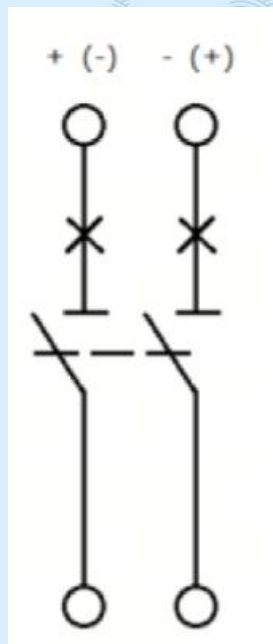

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC24107423253

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

NM3 DC-250 250 □

附件代号 (见附表 1)

额定电流

壳架等级代号, 代表 250 壳架

直流代号, DC1000V

产品代号

附表 1 附件代号

附件名称	附件代号
无附件	-
报警触头	AL22VX
辅助触头	AX22VX
分励脱扣器 DC24V	SHT22VX DC24V
分励脱扣器 AC230V	SHT22VX AC230V
分励脱扣器 AC400V	SHT22VX AC400V
报警触头+分励脱扣器 DC24V	AL+SHT22VX DC24V
报警触头+分励脱扣器 AC230V	AL+SHT22VX AC230V
报警触头+分励脱扣器 AC400V	AL+SHT22VX AC400V
辅助触头+分励脱扣器 DC24V	AX+SHT22VX DC24V
辅助触头+分励脱扣器 AC230V	AX+SHT22VX AC230V
辅助触头+分励脱扣器 AC400V	AX+SHT22VX AC400V



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE