

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107321253

发证日期: 2021 年 11 月 19 日

有效期至: 2031 年 11 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NZ5-100H、NZ5-250H、NZ5-400H、NZ5-630H;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107321253

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NZ5-100H、NZ5-250H、NZ5-400H、NZ5-630H;

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;

额定绝缘电压(Ui):800V;

约定发热电流(Ith):

NZ5-100H : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ;

NZ5-250H: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;

NZ5-400H: 250A、315A、350A、400A;

NZ5-630H: 400A、500A、630A;

额定工作电压(Ue): AC400V ;

额定工作电流(Ie):

NZ5-100H : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ;

NZ5-250H: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;

NZ5-400H: 250A、315A、350A、400A;

NZ5-630H: 400A、500A、630A;

使用类别: AC-33A;

额定限制短路电流(Iq): 120kA;

电器级别:PC 级;

转换方式:ATSE;

极数:3P,4P;

IP20 (接线端子除外);



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107321253


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N Z 5- □ H / □ □ □ □

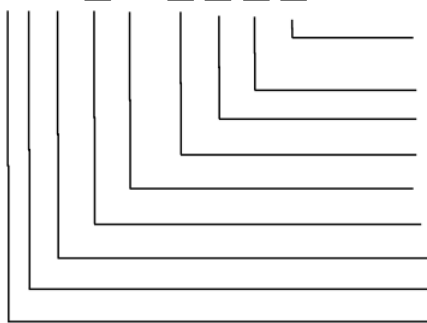

附加功能

T 带通讯, 无代号 不带通讯

控制器代号: A 高级型, B 智能型

触头位置: 2 两段式, 3 三段式

极数: 3 三极, 4 四极, 4N 中性线重叠

派生代号: H 高性能型

壳架等级: 100, 250, 400, 630

设计序号

产品代号

企业代号



中国质量认证中心