



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672620

认证委托人名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产者名称及地址

正泰网络科技有限公司
浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2e-32**, CJX2e-32**N (**=触头种类和数量)；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 14 日 有效期至：2029 年 06 月 10 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672620

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2e-32**、CJX2e-32**N (**=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:50A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;

Us:

AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,
415V, 440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz、50/60Hz、60Hz);

DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V;

IP20(仅适用于正前侧);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672620

证书附页：第 2 页 共 2 页

CJ X 2 e-□□ □□□

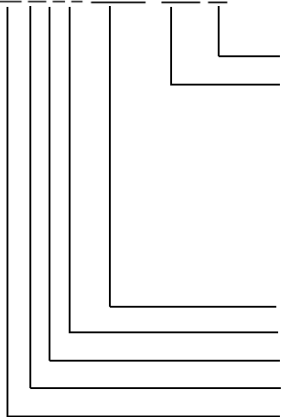

常规：省略不写，Z：表示直流操作，N：表示可逆交流接触器
触头种类和数量，用数字表示：（可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量）

10 表示三常开主触头，一常开辅助触头

01 表示三常开主触头，一常闭辅助触头

04 表示四常开主触头（除 18A 以外）

08 表示两常开两常闭主触头（可逆接触器无此触头种类，且除 18A）

基本规格代号，用 380/400V、AC-3 的额定工作电流数值表示

电商专供

设计序号

小型

交流接触器

注：1、ODM 中证产品与母证书产品型号对照表：

序号	浙江正泰电器股份有限公司	正泰网络科技有限公司
1	CJX2-32**	/
2	NC1-32**	CJX2e-32**
3	CJX2-32**N	/
4	NC1-32**N	CJX2e-32**N
(**=触头种类和数量)		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司