

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107405332

发证日期: 2023年09月20日

有效期至: 2033年09月19日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、规格、型号	切换电容器接触器 NXCC-25**(**=辅助触头种类和数量); $U_i$ : 690V; $U_{imp}$ : 6kV; $U_e$ : AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; $I_{th}$ : 25A; AC-6b: $U_e/I_e$ : AC220V/230V/19A, AC380V/400V/19A, AC660V/690V/19A; $Q_e$ : AC220V/230V/7.2kvar, AC380V/400V/12.5kvar, AC660V/690V/21.7kvar; $U_s$ : AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC525V, AC600V, AC660V/50Hz、50/60Hz、60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧); 配用辅助触头: (本体)2NO1NC, 1NO2NC; $U_i$ : 690V; $U_{imp}$ : 6kV; $I_{th}$ : 10A; AC-15: $U_e/I_e$ : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A; DC-13: $U_e/I_e$ : DC220V/0.3A。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC23107405332

第 1 页 / 共 1 页


本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

### 3.3 型号的解释：

$\frac{N}{(1)}$   $\frac{X}{(2)}$   $\frac{CC}{(3)}$  —  $\frac{25}{(4)}$   $\frac{\square}{(5)}$   $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 企业特征号
- (2) 设计序号
- (3) 切换电容器接触器
- (4) 基本规格代号
- (5) 常开辅助触头数量
- (6) 常闭辅助触头数量

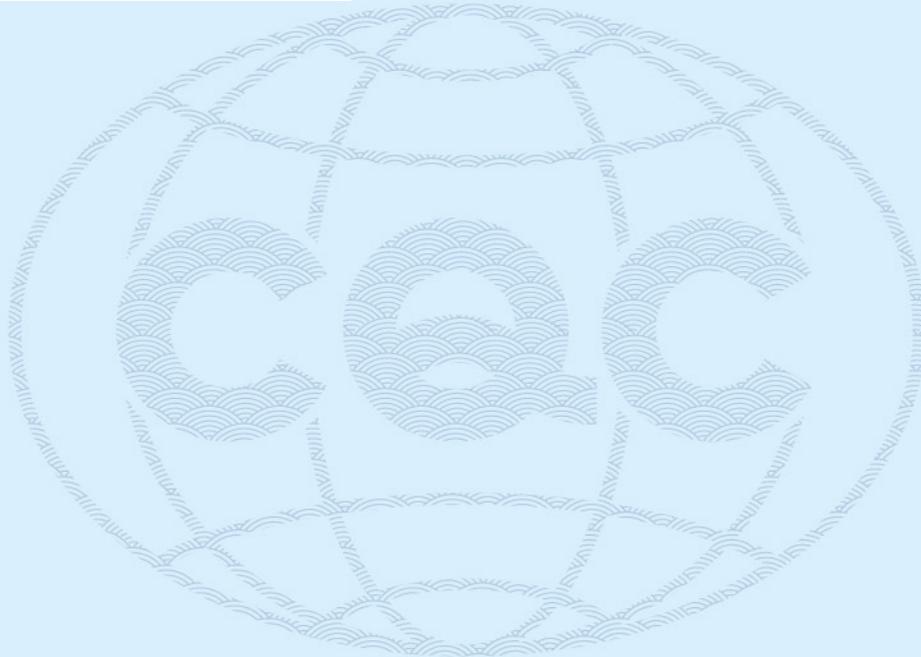

中国质量认证中心