



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668280

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NBPLE-63Y, NBPLE-63YH, NBPLG-63YH;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月31日 有效期至:2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668280

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NBPLE-63Y, NBPLE-63YH, NBPLG-63YH

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Uc:AC220V/230V/240V;

In: 一般型: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

S 型: 25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:C 型,D 型

I Δ n: 一般型: 0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/A 型(NBPLE-63YH),

AC 型(NBPLE-63Y,NBPLE-63YH,NBPLG-63YH);

S 型: 0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型(NBPLE-63Y,NBPLE-63YH);

电子式;

I Δ m:2000A;

Ics: 4500A(NBPLE-63Y),6000A(NBPLE-63YH,NBPLG-63YH);

Icn: 4500A(NBPLE-63Y),6000A(NBPLE-63YH,NBPLG-63YH);

极数:1P+N(带一个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668280

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

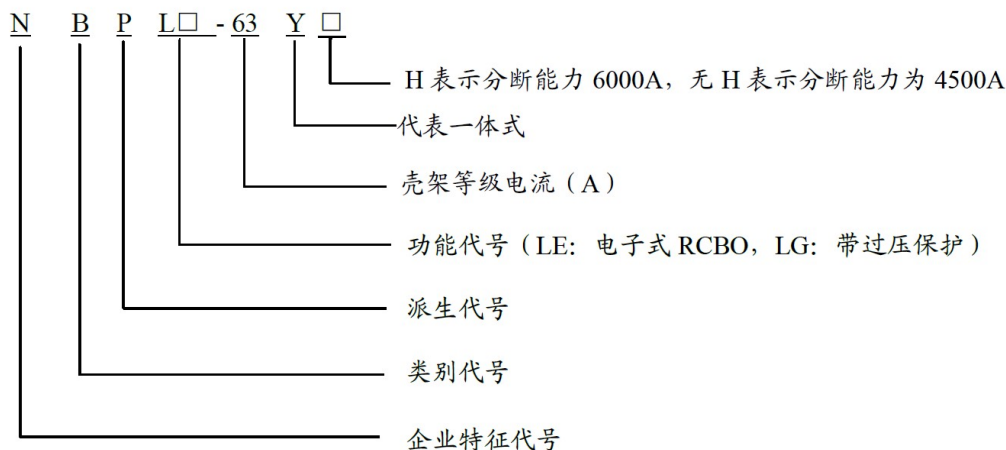

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司