



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664544

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ1HM-250S、NZ1HM-250H、NZ1PM-250S、NZ1PM-250H、NZ1NEM-250S、
NZ1NEM-250H、NZ1M-250S、NZ1M-250H； 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664544

证书附页：第 1 页 共 2 页

NZ1HM-250S、NZ1HM-250H、NZ1PM-250S、NZ1PM-250H、

NZ1NEM-250S、NZ1NEM-250H、NZ1M-250S、NZ1M-250H；

额定绝缘电压(U_i)：1000V；

额定冲击耐受电压(U_{imp})：8kV；

控制器额定冲击耐受电压(U_{imp})：4kV；

约定发热电流(I_{th})：250A；

额定工作电压(U_e)：AC400V/AC415V；

额定工作电流(I_e)：125A,140A,150A,160A,170A,180A,200A,225A,250A；

使用类别：AC-33iB；

额定短路接通能力(I_{cm})(峰值)：S 型:73.5kA；H 型:105kA；

额定短路分断能力(I_{cn})：S 型:35kA；H 型:50kA；

电器级别：CB 级；

转换方式：ATSE；

极数：3P,4P；适用于隔离；IP20；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664544

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N Z 1 □ - □ □ / □ □ □

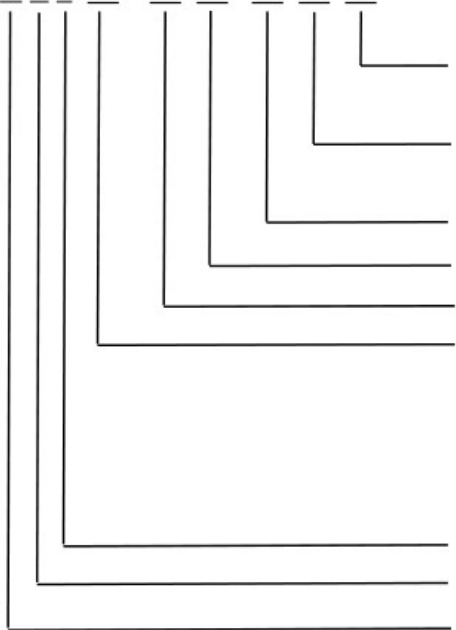

附加功能

T: 通讯功能

控制器代号

A 型：标准型、B 型：智能型

极数：3、4

分断能力代号：S、H

壳架电流

功能序号

HM: 建筑领域用 CB 级

PM: 电力领域用 CB 级

NEM: 新能源领域用 CB 级

M: 综合市场领域用 CB 级

设计序号

产品代号

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司