



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669821

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NB5-63G、NB5H-63G、NB5P-63G、NB5J-63G、NB5G-63G、NB5NE-63G;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月02日 有效期至：2029年08月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669821

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB5-63G、NB5H-63G、NB5P-63G、NB5J-63G、NB5G-63G、NB5NE-63G ;

U_i :500V; U_{imp} :6kV;

U_e :AC230V/AC240V(1P,1P+N),AC400V/AC415V(2P,3P,3P+N,4P),

DC60V/DC110V(1P 外形),DC125V/DC220V(2P 外形);

I_n :1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

AC: $I_{cu}=I_{cs}$:6000A;

DC: I_{cu} :10000A(1P 外形:60V,2P 外形:125V) ; I_{cs} :7500A(1P 外形:60V,2P 外形:125V);

$I_{cu}=I_{cs}$:6000A(1P 外形:110V,2P 外形:220V);


过电流脱扣器类型:热磁式;

选择性类别:A 类;

极数: 1P,1P+N(一个保护极,N 极可开闭且具有瞬时保护),2P,3P,

3P+N(三个保护极,N 极可开闭且具有瞬时保护),4P; 适用于隔离用;

直流接线方式:见下图:

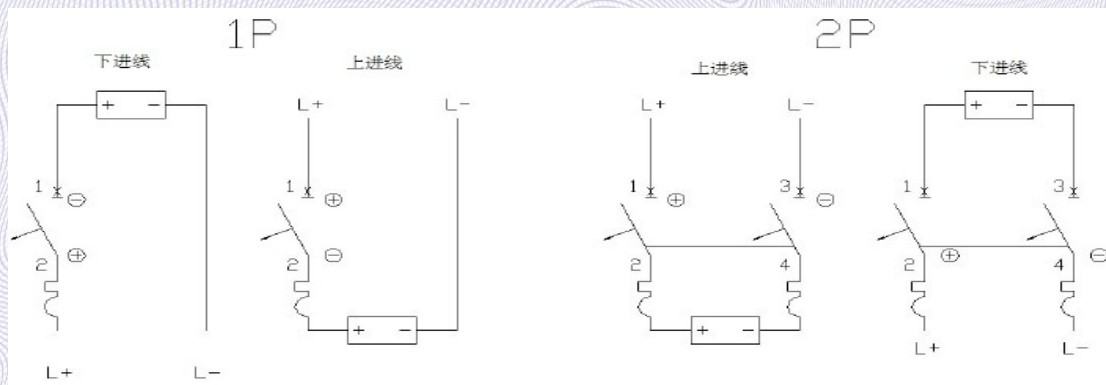

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司