

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302210993

发证日期: 2024 年 04 月 30 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
NHD50-1000/3□□□□□、NHS50-1000/3□□□□□; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2006010302210993


第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NHD50-1000/3□□□□□、NHS50-1000/3□□□□□ ;  
Uimp:12kV; Ui:1000V ; Ith:1000A ; Ue:AC400V/690V ;  
400V : Ie:1000A ; 690V : Ie:800A ;  
Icw:25kA ; Icm(峰值):30kA(NHD50-1000/312~314 , NHS50-1000/312~314) ;  
使用类别:  
AC-21B(NHD50-1000/312~314 , NHS50-1000/312~314) ,  
AC-20B(NHD50-1000/311 , NHS50-1000/311) ;  
3P ;

型号解释:

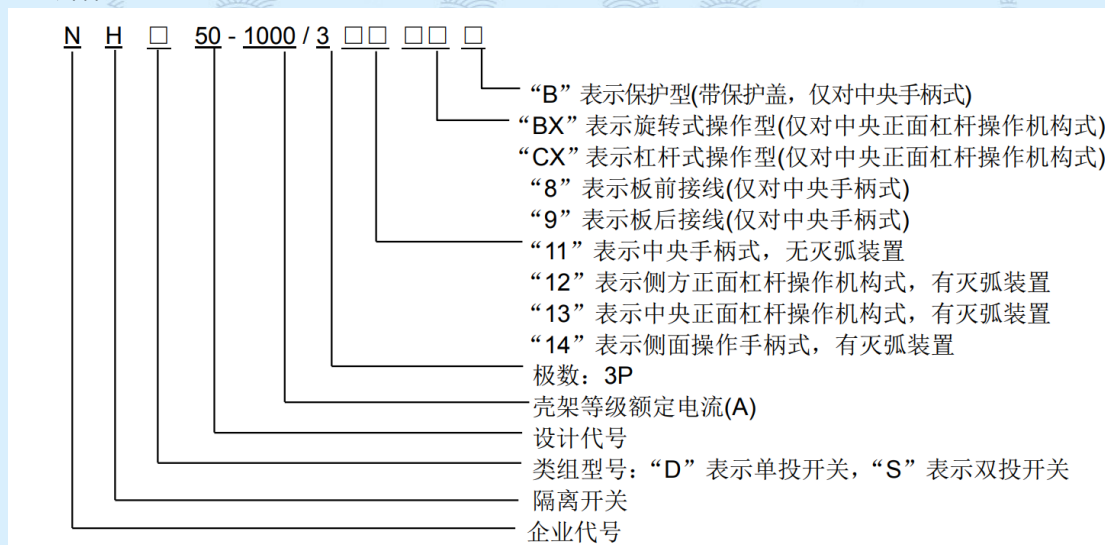

中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE