



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664543

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器

NZ1HM-400S、NZ1HM-400H、NZ1PM-400S、NZ1PM-400H、NZ1NEM-400S、  
NZ1NEM-400H、NZ1M-400S、NZ1M-400H、NZ1HM-630S、NZ1HM-630H、  
NZ1PM-630S、NZ1PM-630H、NZ1NEM-630S、NZ1NEM-630H、NZ1M-630S、  
NZ1M-630H；参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664543

证书附页：第 1 页 共 2 页

NZ1HM-400S、NZ1HM-400H、NZ1PM-400S、NZ1PM-400H、NZ1NEM-400S、  
NZ1NEM-400H、NZ1M-400S、NZ1M-400H、  
NZ1HM-630S、NZ1HM-630H、NZ1PM-630S、NZ1PM-630H、NZ1NEM-630S、  
NZ1NEM-630H、NZ1M-630S、NZ1M-630H;

额定绝缘电压( $U_i$ ): 1000V;

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ) : 12kV (主), 4kV(控);

控制器额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ) : 4kV;

$I_{th}$ : 400A(NZ1HM-400、NZ1PM-400、NZ1NEM-400、NZ1M-400);

630A(NZ1HM-630、NZ1PM-630、NZ1NEM-630、NZ1M-630);

$U_e$ : AC400V/AC415V;

$I_e$ : 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A (NZ1HM-400、NZ1PM-400、  
NZ1NEM-400、NZ1M-400);

250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、500A、550A、  
600A、630A (NZ1HM-630、

NZ1PM-630、NZ1NEM-630、NZ1M-630);

使用类别: AC-33iB;

$I_{cm}$ (峰值): S 型:105kA; H 型:154kA;

$I_{cn}$ : S 型:50kA; H 型:70kA;

电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE;

极数: 3P,4P; 适用于隔离; IP20;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664543

证书附页：第 2 页 共 2 页

## 型号的解释：

N Z 1 □ - □ □ / □ □ □

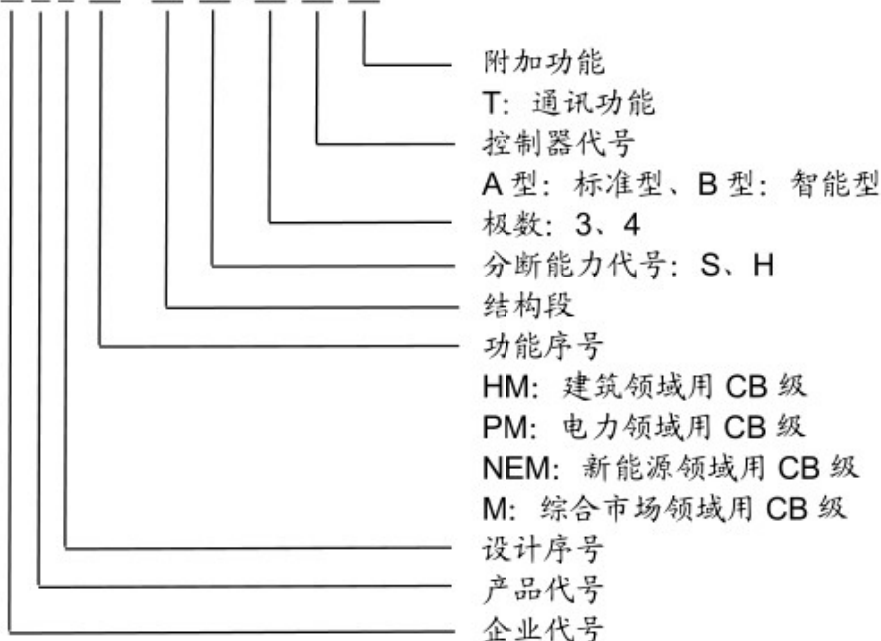

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司