



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664561

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NXHM-1000、NXHMH-1000、NXHMP-1000、NXHMF-1000;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664561

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXHM-1000、NXHMH-1000、NXHMP-1000、NXHMF-1000;型号解释详见附件;
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;
额定绝缘电压(U_i): 1000V;
约定发热电流(I_{th}): 1000A;
额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V,AC690V;
额定工作电流(I_e): 800A,900A,1000A;
额定短时耐受电流(I_{cw}): 12000A/1s;
额定短时接通能力(I_{cm})(峰值): 24000A;
使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;
适用频率:50Hz/60Hz;
极数:3P,4P;
防护等级:IP30 (安装面);
配用的辅助触头: AX-M6, 1N01NC/2N02NC;
CQC 证书编号: CQC2016010304835035;
 I_{th} :6A;
AC-15: U_e :AC380V/AC400V/AC415V, I_e :0.4A;
DC-13: U_e :DC110V、DC220V/DC250V, I_e :0.2A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664561

证书附页：第 2 页 共 3 页

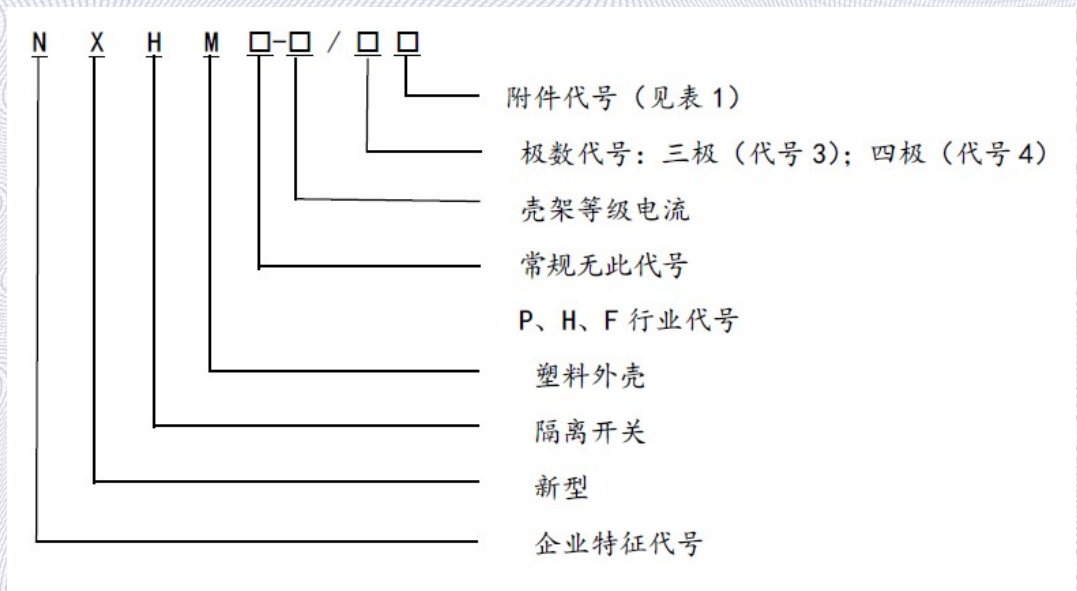

附表 1 附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
不带附件	无代号
报警触头	08
分励脱扣器	10
辅助触头	20
欠压脱扣器	30
分励脱扣器、辅助触头	40
分励脱扣器、欠压脱扣器	50
二组辅助触头	60

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664561

证书附页：第 3 页 共 3 页

辅助触头、欠压脱扣器	70
分励脱扣器、报警触头	18
辅助触头、报警触头	28
欠压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48
二组辅助触头、报警触头	68
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	78

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司