

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

发证日期: 2022 年 10 月 08 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、F、H, NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、F、H.详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

第 1 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXM-63 E、S、F、H, NXMH-63 E、S、F、H, NXMP-63 E、S、F、H, NXMF-63 E、S、
F、H,

NXM-125 E、S、F、H, NXMH-125 E、S、F、H, NXMP-125 E、S、F、H, NXMF-125 E、S、
F、H.

Uimp:8kV;Ui:800V;

Ue:AC200V/AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC500V(仅 F 型和 H
型);

NXM-63、NXMH-63、NXMP-63、NXMF-63

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A

NXM-125、NXMH-125、NXMP-125、NXMF-125

In:10A,12.5A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,
85A,90A,95A,100A,105A,110A,115A,120A,125A

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

额定运行短路分断能力 (Ics):

E 型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA/15kA, Icu=18kA/15kA

S 型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA /15kA, Icu=36kA/25kA



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

第 2 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

F 型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V);

Ics=50kA/36kA/15 kA, Icu=50kA/36kA/15 kA

H 型:(AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC500V);

Ics=50kA /36kA/15 kA, Icu=75kA/50kA/25 kA

适用频率: 50Hz/60Hz

选择性类别: A 类;

脱扣级别: 5、10A、10、20

极数: 1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 E、S 型), 2P (仅 E、S 型), 3P, 3P+N (3 个保

护极, N 极不可开闭), 4P;其中 1P+N 和 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: CQC2016010304835035, 1NO1NC/2NO2NC;

Ui:500V;Ith:3A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 UVT-M1:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 MD-M1:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

第 3 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

DC110V,DC220V/DC250V ;

预付费分励脱扣器:

SHT-M1:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V

型号解释:

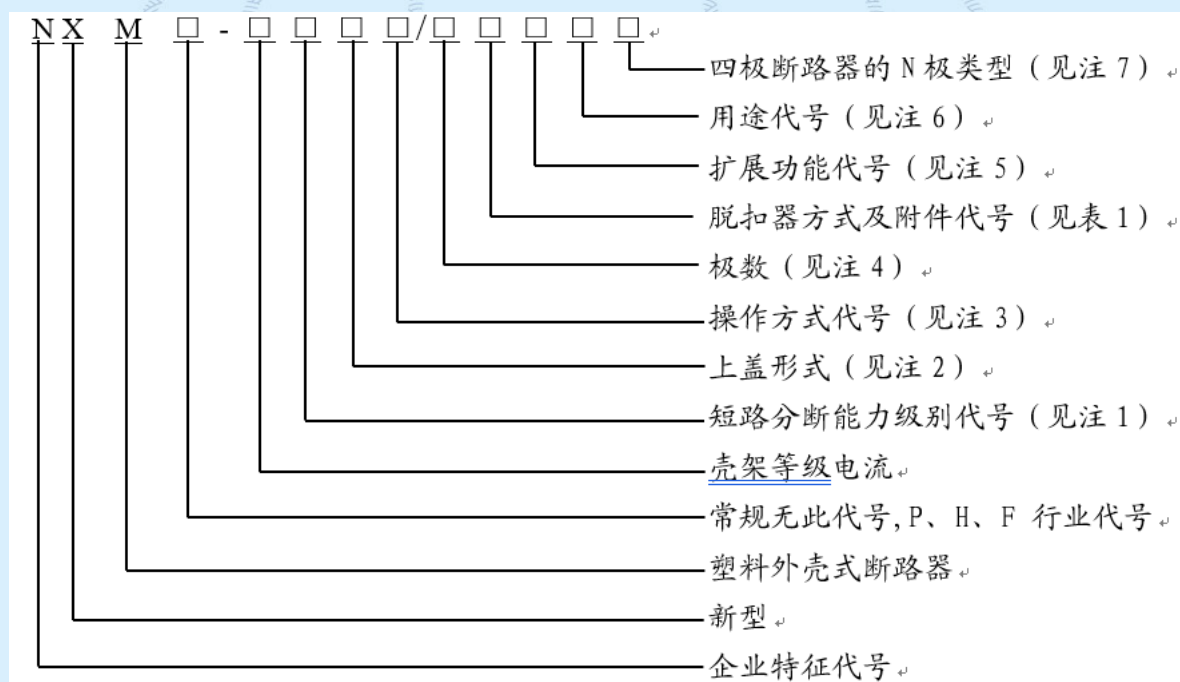

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307016770

第 4 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

注：

1. 短路分断能力级别：普通型（代号 E），标准型（代号 S），适用型（代号 F），较高级（代号 H），限流型（代号 R）；
2. 双层盖（无代号）
3. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示；
4. 按极数分：二极（代号 2）；三极（代号 3）；四极（代号 4）
5. 按扩展功能分：

热磁式：热保护可调（代号 T）；热保护和磁保护均不可调（无代号）；过载报警不脱扣（代号 G）

电子式：普通型（无代号）；宽保护型（K）；过载报警不脱扣（代号 G）
6. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；发电机保护（代号 3）；
7. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种：

A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307016770

第 5 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);

C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);

D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分。



中国质量认证中心