

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107293735

发证日期: 2021 年 04 月 20 日

有效期至: 2031 年 04 月 20 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
NXMS-160R、NXMSH-160R、NXMSP-160R;见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107293735

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMS-160R, NXMSH-160R, NXMSP-160R

Uimp:8kV ; Ui:800V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

In: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics : 50kA ;

Icu : AC220V/AC230V/AC240V : 75kA ;

AC380V/AC400V/AC415V : 50kA ;

50Hz/60Hz ; 使用类别: A;

极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 4P ( 3 个保护极, N 极可开闭 ), 4P;适用于隔离 ( 3P+N 除外 )

配用的辅助报警触头 ( CQC2016010304835035 ) :

AX-M2, AL-M2 ; 2NO2NC ; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: 型号: UVT-M2 Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz ;

电动操作机构: 型号: MD-M2 Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz

DC110V, DC220V/DC250V ;

# 附件



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC21107293735

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

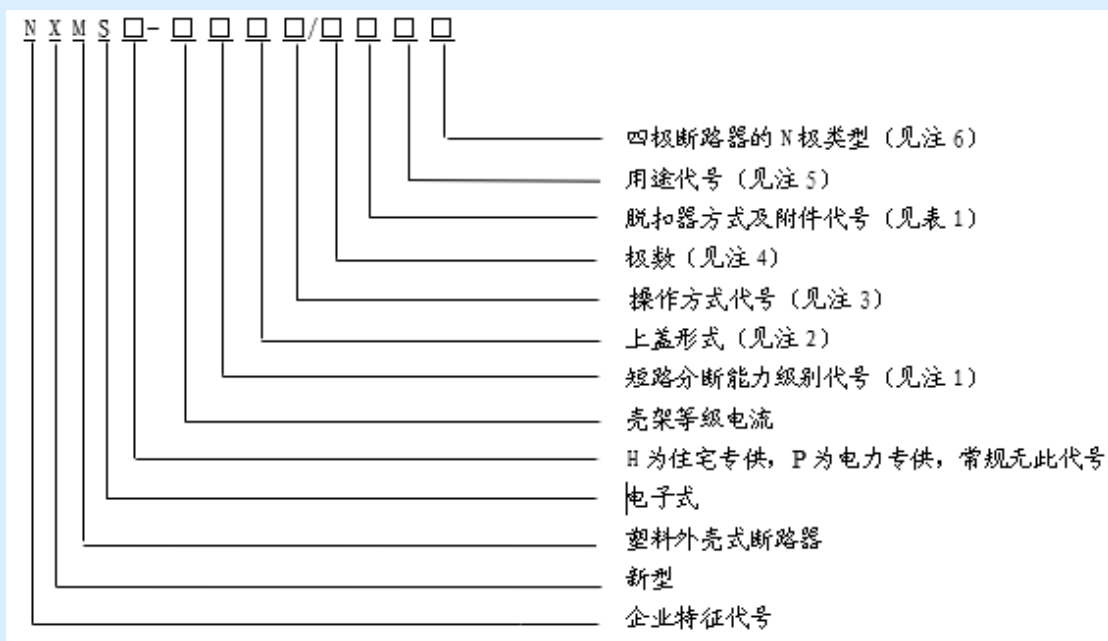

注:

1. 短路分断能力级别: 限流型 (代号 R);
2. 双层盖 (无代号)
3. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
4. 按极数分: 三极 (代号 3); 四极 (代号 4)
5. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2);
6. 四极产品中性极 (N) 的型式分为四种:
  - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分 (代号 A);
  - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分 (N 极可开闭) (代号 B);
  - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分; (N 极可开闭) (代号 C);
  - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分 (代号 D)



### 中国质量认证中心