

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107420260

发证日期: 2024 年 02 月 01 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏专用直流塑壳断路器
NM3DC-250HV; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107420260

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3DC-250HV

Uimp: 12kV;

Ui: 1600V;

Ue: DC1250V, DC1500V;

In: 125A, 160A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu=20kA;

选择性类别: A;

适用于隔离;


配用的辅助和报警触头: 1NO1NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.14A;

接线方式图:

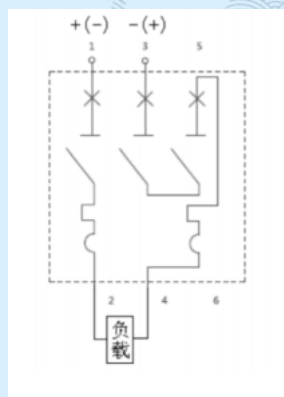

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107420260


第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

NM3 DC-250 HV 250 附件

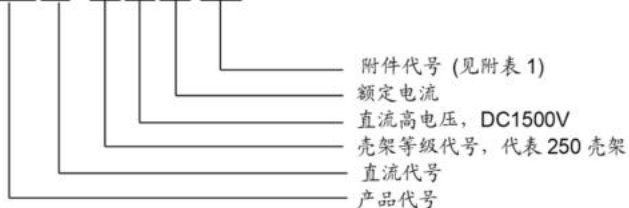

附表 1 附件代号

附件名称	附件代号
无附件	-
报警触头	AL22V
辅助触头	AX22V
分励脱扣器 DC12V	SHT22V DC12V
分励脱扣器 DC24V	SHT22V DC24V
分励脱扣器 AC230V	SHT22V AC230V
分励脱扣器 AC400V	SHT22V AC400V
旋转操作手柄	ERH22V1500

注 1: ODM 中证产品与母证书产品型号对照表

序号	浙江正泰电器股份有限公司	上海诺雅克电气有限公司
1	NM3DC-250HV	Ex9MV2S-PV

注 2: 差异说明: /



中国质量认证中心