



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651723

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

电机软起动柜

NJR5-90G, NJR5-110G, NJR5-132G, NJR5-160G, NJR5-185G, TR150-90G, TR150-110G,
TR150-132G, TR150-160G, TR150-185G; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651723

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NJR5-90G,NJR5-110G,NJR5-132G,NJR5-160G,NJR5-185G,TR150-90G,
TR150-110G,TR150-132G,TR150-160G,TR150-185G

Uimp: 8kV;

Ui: AC660V;

Ith: 167A(NJR5-90G,TR150-90G);

207A(NJR5-110G,TR150-110G);

248A(NJR5-132G,TR150-132G);

300A(NJR5-160G,TR150-160G);

349A(NJR5-185G,TR150-185G);

Ue: AC380V;

Ie: 167A(NJR5-90G,TR150-90G);

207A(NJR5-110G,TR150-110G);

248A(NJR5-132G,TR150-132G);

300A(NJR5-160G,TR150-160G);

349A(NJR5-185G,TR150-185G);

Pe: 90kW(NJR5-90G,TR150-90G);

110kW(NJR5-110G,TR150-110G);

132kW(NJR5-132G,TR150-132G);

160kW(NJR5-160G,TR150-160G);

185kW(NJR5-185G,TR150-185G);

使用类别: AC-53a;

极数: 3P;

防护等级: IP20

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651723

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:
(Explanation of model/ type)

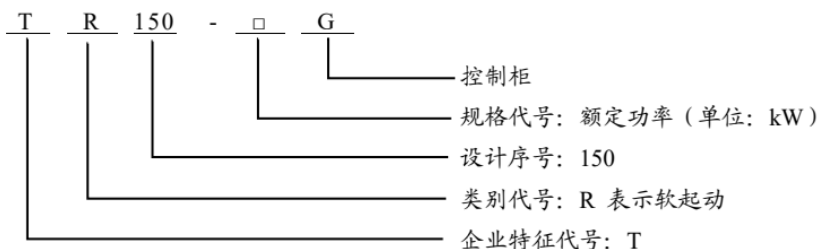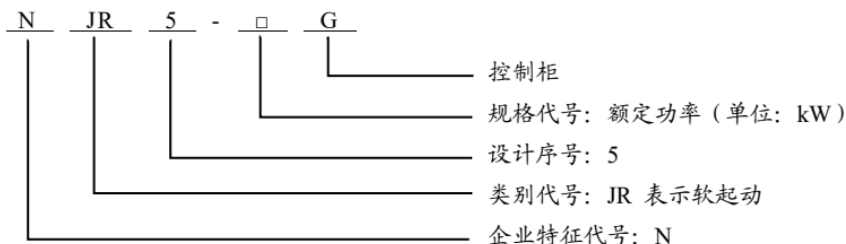

示例 1: TR150-185G 表示软起动器额定功率为 185kW, 额定电压为 AC380V, 它的适配电机是功率为 185kW, 额定电压 AC380V 的三相鼠笼型异步电机。

示例 2: NJR5-185G 表示软起动器额定功率为 185kW, 额定电压为 AC380V, 它的适配电机是功率为 185kW, 额定电压为 AC380V 的三相鼠笼型异步电机。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司