



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667905

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关
NHRT40-160/3□□;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667905

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NHRT40-160/3□□;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): 160A;
额定工作电压(Ue): AC400V/415V/690V;
额定工作电流(Ie): 160A;
额定限制短路电流(Iq): 50kA (690V) ,100kA (415V) ;
使用类别: AC-22B;
极数: 3P

型号的解释:

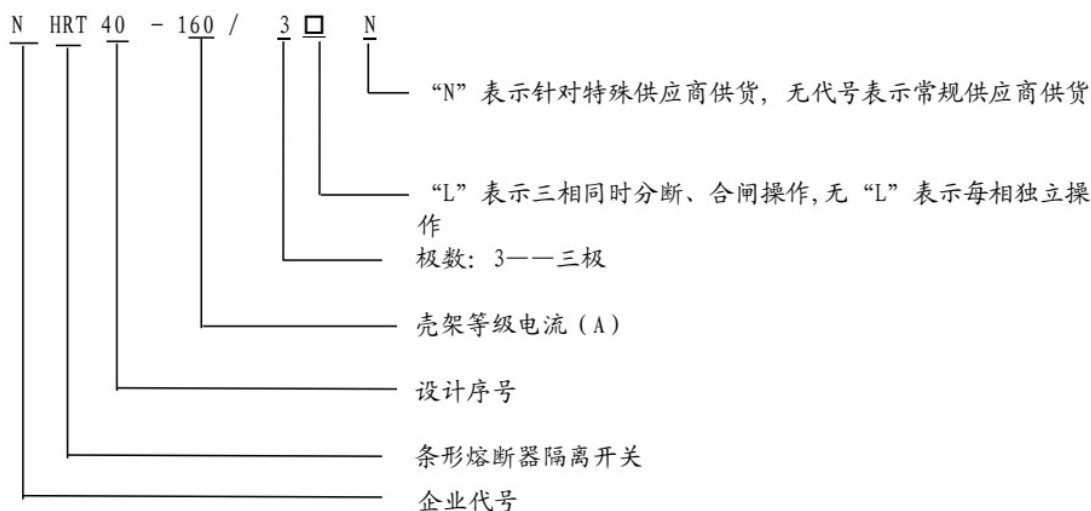

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司